


1 貯蔵容器を設ける場所及び防護区画の出入口に設ける標識は、規則第19条第5項第19号イ(ホ)のほか、次によること。

(1) 規則第19条第5項第19号イ(ホ)に定める事項については、次図の例によること。

図1

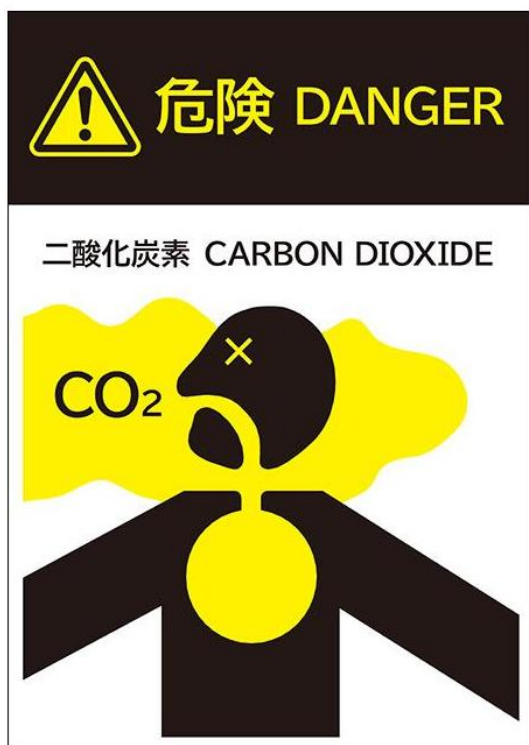

大きさ：縦30cm以上、横30cm以上

地 色：白色


人 ：黒色

煙 ：黄色

文 字：「CO₂」及び「二酸化炭素
CARBON DIOXIDE」は黒色、
「危険」及び「DANGER」は黄
色とする。

シンボル：地色は黄色、枠は黒色、感嘆符は黒
色とする。

図 2

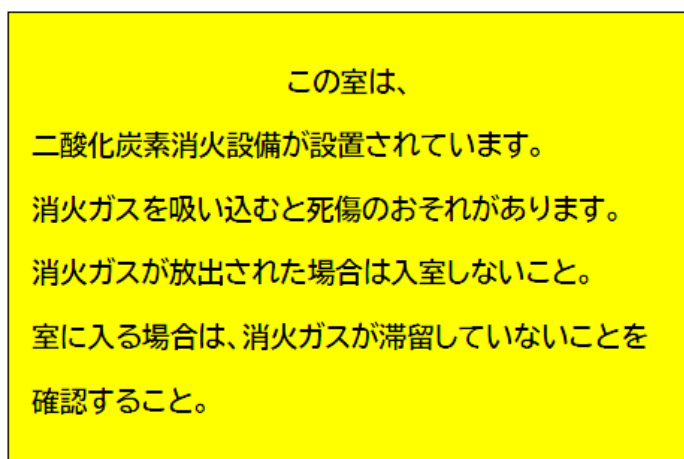

大きさ：縦20cm以上


横：30cm以上

地 色：黄色

文字色：黒色

- (2) 防護区画に隣接する部分の出入口の見やすい箇所には、次図の例により注意銘板を設けること。また、あわせて(1)図1を設けることが望ましい。


図3

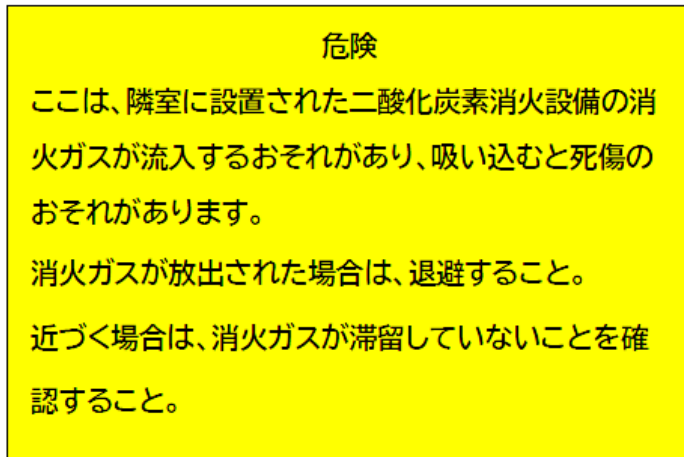

大きさ：縦 20cm 以上、
横：30cm以上
地 色：黄色
文字色：黒色

- 2 防護区画内の見やすい位置に、保安上の注意事項を表示した注意銘板を次図の例により設けること。また、あわせて1(1)図1を設けることが望ましい。

図4

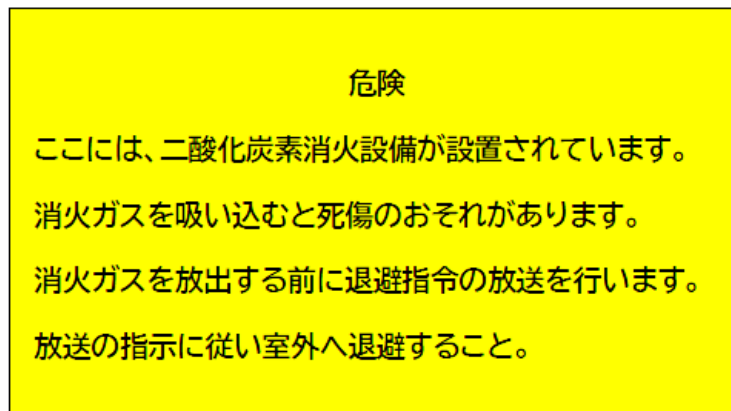

大きさ：縦27cm以上
横：48cm以上
地 色：黄色
文字色：黒色