

なはの水

発行:那覇市上下水道局 所在地:〒900-0006 那覇市おもろまち1-1-1
https://www.city.naha.okinawa.jp/water/index.html

HPはこちら



第68回水道週間 ポスターコンクール入賞作品



くらしによりそう
大切な水

さつき小学校6年
喜久村 まむ

最優秀賞

毎年6月1日から6月7日まで実施される水道週間にあわせて、上下水道局では水道に対する理解と親しみをもってもらいたいことを目的に、市内の小中学校の児童・生徒を対象とした水道ポスターコンクールを行っています。

今回の応募作品は色使いがとてもきれいで、丁寧に描こうとしたことが伝わる力作ぞろいでした。ご応募いただいた小中学生の皆さん、素敵なポスターを描いてくれてありがとうございました！

今年度の応募総数340点のなかから最優秀賞には小学生の部は喜久村まむさん、中学生の部は赤嶺光来さんが選ばれ、令和8年6月7日(日)に、サンエー那覇メインプレイス2階オープンモールにて表彰式が行われました。

限りある水
どう使う？

城北中学校2年
赤嶺 光来

最優秀賞

当り前の
水が
大切に
使われて
いること
感謝

与儀小学校5年
比嘉 友愛

優秀賞

水があるが
今がある

与儀小学校6年
山城 颯真

優秀賞

未来へ
つながる
大切な水

城北中学校3年
宮城 まいか

優秀賞

つなげ
命の水を

城北中学校1年
仲泊 凜香

優秀賞

水は
宝物

天久小学校5年
新川 未桜

優良賞

水はみんなの
宝もの

城東小学校4年
金城 沙穂

優良賞

水道から
未来へ
繋がる

城北中学校3年
徳山 緒花

優良賞

命の水を
つまでも

金城中学校2年
比嘉 心琶

優良賞

入選(小学生)	与儀小学校5年	山城 柑七さん	入選(中学生)	金城中学校3年	比嘉 奏巴さん
	銘苅小学校3年	古島 有希さん		那覇中学校3年	屋嘉比 彩音さん
	城東小学校4年	植木 桜子さん		城北中学校2年	富村 陽菜さん
	与儀小学校5年	玉森 優希さん		城北中学校3年	西江 亮太さん
	与儀小学校5年	城間 紗菜さん		寄宮中学校3年	渡嘉敷 もあさん

※入賞作品は、上下水道局ホームページに掲載しております。
【お問い合わせ】総務課 TEL: 941-7801 FAX: 941-7821

詳しくはこちらを
ご覧ください。



たいせつに みずはみんなの たからもの



第68回水道週間 in サンエー那覇メインプレイス



毎年6月1日から6月7日に実施される水道週間の一環として、今年も「たいせつな 水道守ろう 未来へと」をスローガンに、6月7日(日)にサンエー那覇メインプレイス2階オープンモールにてイベントを開催しました。このイベントは、市民の皆さまに上下水道局をより身近に感じていただき、水道への理解や関心を深めていただくことを目的としています。当日はポスターコンクールの入賞作品展示や表彰式を行い、オープニングセレモニーでは真和志中学校吹奏楽部の元気な演奏がありました。他にも水道相談窓口や水の飲みくらべ、給水袋背負い体験コーナーなどを行い、多くの市民の皆さまに水道の役割を再発見していただく機会となりました。

表彰式の様子



知念 覚那覇市長から受賞者に表彰状と記念品が授与されました。



給水袋背負い体験に チャレンジ!



オープニングセレモニーは 真和志中吹奏楽部の演奏



水の飲みくらべ コーナーの様子



市販のミネラルウォーターと水道水の3種類の水を飲み比べる利き水コーナーに、多くの市民の皆さまが挑戦してくださいました。水道水は冷やして飲むとよりおいしく感じることを知っていただきました。

水道相談の 窓口開設の様子



相談窓口では、節水や水道料金に関する相談が寄せられました。

【お問い合わせ】総務課 TEL:941-7801 FAX:941-7821



水道水 安心・安全 これからも




令和8年4月1日より「PFOS及びPFOA」が水道水の水質基準に追加されました！

水道水の**水質基準**は、水道法および水質基準に関する省令により定められています。水道水は、**水質基準**に適合するものでなければなりません。

有機フッ素化合物の一種である「PFOS及びPFOA」は、令和2年4月1日以降、**水質管理目標設定項目**として位置づけられていましたが、令和8年4月1日より**水質基準項目**に追加され、基準値としてこれまでの暫定目標値と同じ「50ng/L(PFOS及びPFOAの合算値)」が設定されました。

水道水の水質基準等の体系図
(令和8年4月1日より)

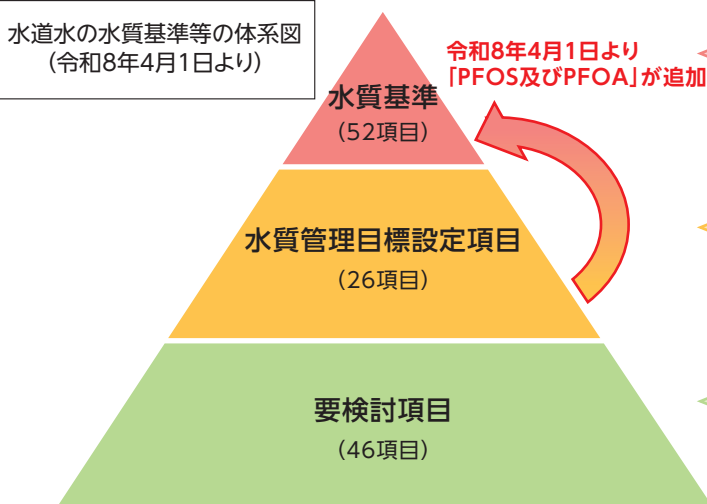

水質基準項目(水道法第4条、省令)

水道法により、水道事業者等に検査義務が課されている項目です。水道水は、水質基準に適合するものでなければなりません。

水質管理目標設定項目

水質管理上留意すべき項目です。水質基準に準じた検査等の実施に務め、水質管理に活用します。

要検討項目

毒性評価が定まらない物資や、水道水中での検出実態が明らかでない項目です。情報・知見の収集に努めます。

出典:環境省ウェブサイト(https://www.env.go.jp/water/water_supply/kijun/index.html)の図をもとに那覇市上下水道局作成

那覇市の水質検査結果

那覇市では令和2年度より、「PFOS及びPFOA」の水質検査を定期的に実施しており、50ng/L以下であることを確認しています。また、令和8年4月からは、配水系統ごとに選定した市内10か所の給水栓において、3か月に1回の頻度で水質検査を実施しています。

令和8年5月に実施した水質検査の結果(2か所抜粋)は、右記のとおりです。

令和8年度 那覇市の水質検査結果(PFOS及びPFOAの合算値)

	採水場所	水道水質基準	採水日:5月19日
北谷浄水場系統	大名調整池系 (天久ちゅらまち公園)	PFOS及びPFOA合算で 50ng/L以下	2ng/L
西原浄水場系統	前田第二調整池系 (末吉公園)		1ng/L未満



10か所全ての最新の水質検査結果や、PFOS等に関する情報は上下水道局ホームページに掲載しています。詳しくは、こちらをご覧ください。▶
水質検査の結果は、今後も上下水道局ホームページ等にて、速やかに公表いたします。



那覇市には、沖縄県企業局が運営・管理する西原浄水場と北谷浄水場の2系統の浄水が供給されており、そのうち北谷浄水場の水源の一部から、PFOS等が検出されています。

県企業局では、北谷浄水場において、高機能粒状活性炭を使用した高度浄水処理や、水源の変更等の対策を行い、PFOS等の濃度低減化に取り組んでいます。

お問い合わせ

配水課

TEL:941-7806

FAX:941-7826

名義変更の手続き・連絡先の登録は忘れずに！

お引越しや建物所有者に変更があった場合は、必ず上下水道局に届け出をお願いします。届け出の際は、連絡の取れる住所、電話番号などの登録をお願いします。



Q なんで水道局に引っ越しの連絡しないといけないの？
ぶっちゃけめんどくさい…。

A



お引越しに伴い、水道料金等を発生させないよう区切りをつける手続きが必要です(臨時検針、臨検閉栓といいます)。
この手続きをされない場合、水道を使っていなくても水道料金等を請求される場合があります。



Q だれにも電話番号教えたくない…。
教えたら、どうでもいい電話いっぱいかけてくるんじゃないの？

A



上下水道局に登録された電話番号は、主に水道料金や水漏れ等の重要な連絡の際にのみ使用します。特に水漏れが発生しているにも関わらず連絡が取れないことにより、不要な金銭的負担が発生する場合があります。自己防衛の手段としても連絡先の登録をお願いします。

水道の開閉栓、使用者名義の変更、連絡先の登録は、インターネット・お電話による手続きが可能です。(所有者名義の変更は、事前にお問い合わせください)

ホームページアドレス

<https://www.city.naha.okinawa.jp/water/pax/1007407/1006893.html>

名義変更や連絡先に関するお問い合わせ先

上下水道局お客様センター

TEL:941-7804・7834

FAX:941-7824

変更手続きはこちら



水の星 支えるあなたに ありがとう



令和8年4月分から
令和9年2月分まで

水道料金の改定額を減額します

※令和8年4月分は令和8年6月請求
※令和9年3月分以降は変更ありません

『なはの水』vol.33(2026年2月号)にて、令和8年4月分からの水道料金改定についてお知らせしておりましたが、本市の水道料金改定の大きな要因である県の水道料金が、令和9年2月まで5.21円/㎡の減免継続が決定されました(令和8年3月27日付沖縄県企業局通知)。これを受け、本市の水道料金も令和8年4月分から令和9年2月分まで、改定額を5円/㎡減額いたします。

◆改定水道料金表 (補足) 下水道使用料の改定はありません。

一般用

沖縄県水道料金の減免に伴う
減額後の料金

(税抜き)

メーターの 口径	基本料金	従量料金(1㎡につき) 使用水量(㎡)	令和8年4月分から 改定金額		令和9年3月分から 改定金額	
13mm 及び 20mm	574円	5 まで	68	73円		73円
		5 を超え10 まで	113	118円		118円
		10 を超え 15 まで	161	166円		166円
		15 を超え 25 まで	188	193円		193円
		25 を超え 35 まで	226	231円		231円
25mm	1,556円	35 を超え 50 まで	277	282円		282円
		50 を超え 100 まで	303	308円		308円
		100 を超え 300 まで	327	332円		332円
		300 を超えるもの	344	349円		349円
40mm	3,852円	50 まで	277	282円		282円
		50 を超え 100 まで	303	308円		308円
		100 を超え 300 まで	327	332円		332円
		300 を超えるもの	344	349円		349円
50mm上	9,139円	100 まで	303	308円		308円
75mm	20,028円	100 を超え 300 まで	327	332円		332円
		300 を超えるもの	344	349円		349円
100mm	53,278円	300 まで	327	332円		332円
150mm以上	95,926円	300 を超えるもの	344	349円		349円

※令和8年4月分から令和8年9月分(令和8年11月請求)までは、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金により、基本料金が免除となります。

【料金改定の詳細については、ホームページをご覧ください】

新料金の「料金早見表」は上下水道局のホームページからダウンロードできます。

ホームページアドレス： <https://www.city.naha.okinawa.jp/water/pax/1007406/1011522.html>



【お問い合わせ】新料金表や料金のお支払いについては、お客様センター TEL:941-7804・7834 FAX:941-7824

水道料金等のお支払いは口座振替を推奨しています！

口座振替に すると...

- ① お支払いのために金融機関の窓口やコンビニエンスストアに行く手間がかかりません。
- ② ご指定の金融機関口座から毎月自動で引き落としを行うので、支払い忘れの心配がありません。
- ③ 収納に係るコストが納付書払いと比較して低く、経費が削減されることから、水道料金の負担軽減に繋がります。

【主な経費】
郵送料、収納手数料

納付書払い
(高コスト)

口座振替
(低コスト)

口座振替へのご理解とご協力をよろしくお願い致します！

口座振替のお手続き方法

A. インターネットでのお申し込み(Web 口座振替受付サービス)

パソコンやスマートフォン等端末からインターネットを利用して申し込みできます。

- 口座振替依頼書の記入や金融機関お届出印は必要ありません。
- 24時間申し込みが可能です。
(システムメンテナンス時を除く。)

【サービスをご利用いただけるお客様】

普通預金口座、キャッシュカードをお持ちの個人のお客様
※法人名義の口座は本サービスをご利用いただけません。



お手続きは
こちらから→



B. 口座振替依頼書(紙)でのお申し込み

口座振替依頼書に必要事項を記入いただき、取扱金融機関または上下水道局お客様センターへご提出ください。

※ゆうちょ銀行については、お客様センターで受付できませんので、ゆうちょ銀行窓口へご提出ください。



【口座振替依頼書の郵送依頼】

口座振替依頼書は、お客様センターへご連絡いただけたら返信用封筒と一緒にご自宅等へ郵送いたします。

こちらから依頼することもできます→



お申し込みに必要なもの

- 通帳またはキャッシュカード ●水道番号(9桁)が分かるもの(検針票、納付書等)
- 金融機関お届出印(Aの場合は不要)

口座振替可能な金融機関

- 琉球銀行 ●沖縄銀行 ●沖縄海邦銀行 ●鹿児島銀行 ●コザ信用金庫 ●沖縄県労働金庫
- ゆうちょ銀行 ●みずほ銀行(※) ●JAおきなわ(※)
- (※)みずほ銀行、JAおきなわについては、Aの方法でお申し込みできません。

【お問い合わせ】上下水道局お客様センター TEL:941-7804・7834 FAX:941-7824



水道料金は、便利で確実な 口座振替で



令和8年度予算のあらまし

【水道事業】

令和8年度の水道事業は、17万1,800戸へ年間3,830万㎡(1日平均10万5千㎡)の水の供給を予定しています。また、耐用年数を経過した管路の更新等を行い、災害に強い水道施設を整備する予算として22億3千万円を計上しています。

主な事業

豊見城配水池の建替えについて

豊見城配水池は昭和49年3月に竣工し、経年による老朽化が進んでいたため、配水池の耐震化を図る建替工事を進めています。

【構造形式】PC 構造


(プレストレストコンクリート製 2池)

【容量】4,800㎡

(1池目2,100㎡:令和5年完成、2池目2,700㎡:現在建替工事中)

【今年度工事概要】配水池上部工事

イメージ図

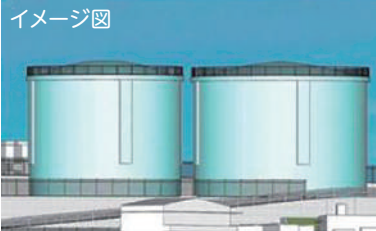


収益的収支(税込) ※事業を運営するための財源と経費

水道事業は、利用者のみなさまからお支払いいただいた水道料金で運営されています。

この水道料金は、浄水の購入費、水道施設の維持管理経費、職員給与費等の費用に使われています。また、減価償却費等の現金の支出を伴わない費用や純利益を施設整備費用の財源として留保しています。

主な収益		主な費用	
水道料金	83.5億円	受水費(※2)	57.2億円
長期前受金戻入(※1)	3.9億円	減価償却費(※3)	10.9億円

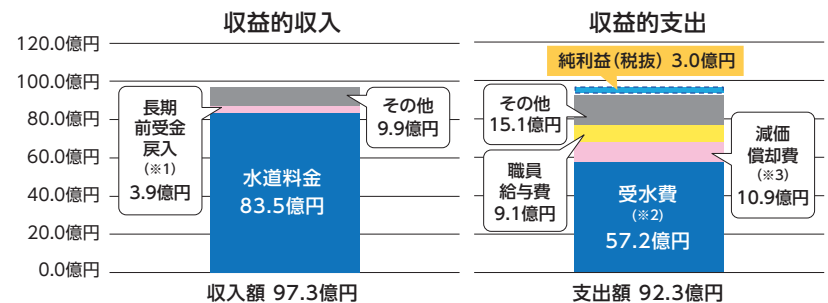


資本的収支(税込) ※施設を新設・更新するための財源と経費

水道施設を整備するために必要な経費及び企業債償還金と財源などを計上しています。

※27.5億円は、純利益や減価償却費等の非現金支出により積み立てられた内部留保資金で補てんされます。

主な建設改良工事

- 豊見城配水池建設工事
- 豊見城ポンプ場更新工事
- 管路の耐震化工事

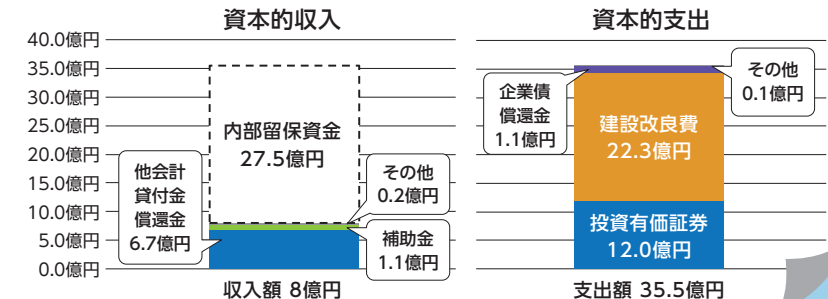

【下水道事業】

令和8年度の下水道事業は、16万4,400戸から排出される汚水3,529万㎡(1日平均9万7千㎡)の処理を予定しています。また、浸水対策等下水道施設を整備する予算として18億円を計上しています。

主な事業

牧志地内地震対策工事について

下水道施設の耐震化を目的として、牧志3丁目地区において汚水管渠の地震対策工事を進めていきます。

【今年度工事概要】(汚水)牧志地内地震対策工事




収益的収支(税込) ※事業を運営するための財源と経費

汚水処理事業及び再生水利用下水道事業は、基本的に利用者のみなさまからお支払いいただいた使用料等で運営されており、雨水処理事業は、一般会計からの負担金で運営されています。

これらの収入は、流域下水道維持管理負担金(※4)、下水道施設の維持管理経費、職員給与費等の費用に使われています。また、減価償却費等の現金の支出を伴わない費用や純利益を企業債償還金の財源として留保しています。

主な収益		主な費用	
下水道使用料	40.5億円	負担金(※4)	23.1億円
長期前受金戻入(※1)	8.8億円	減価償却費(※3)	18.4億円

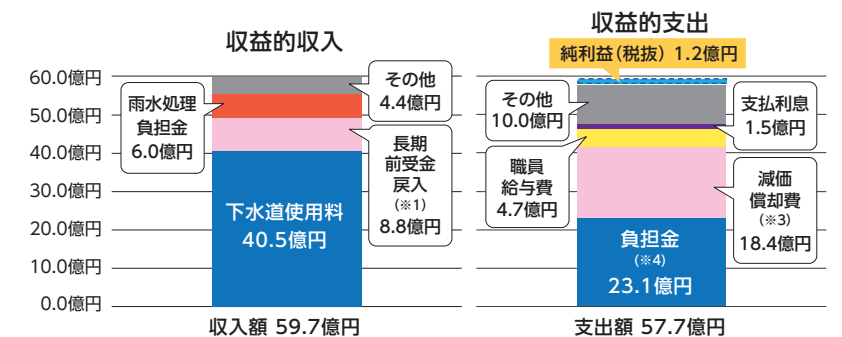


資本的収支(税込) ※施設を新設・更新するための財源と経費

下水道施設を整備するために必要な経費及び企業債償還金と財源を計上しています。

※19.4億円は、純利益や減価償却費等の非現金支出により積み立てられた内部留保資金で補てんされます。

主な建設改良工事

- (汚水)牧志地内地震対策工事
- (汚水)未整備地区解消事業(首里石嶺町3丁目外)
- (雨水)識名地内雨水管路設置工事

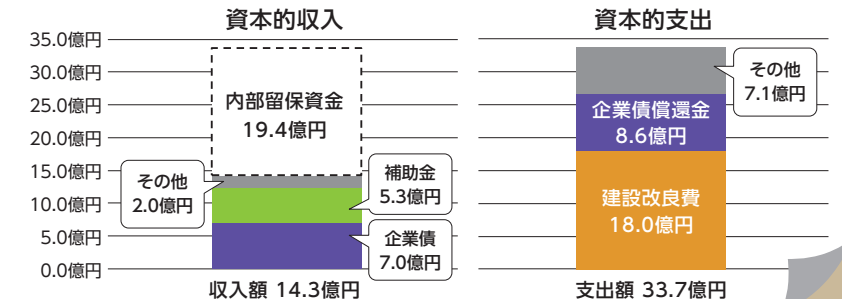

用語の説明

- ※1 長期前受金戻入…………… 償却資産の取得・改良のために受けた補助金等の収益化分(非現金収入)
- ※2 受水費…………… 沖縄県企業局へ支払う浄水の購入費
- ※3 減価償却費…………… 施設の価値減少分
- ※4 負担金…………… 沖縄県の下水道施設使用に伴う費用等(主に流域下水道維持管理負担金など)

【お問い合わせ】企画経営課 TEL:941-7803 FAX:941-7821

上下水道の 維持管理に ご協力を!

水道施設の耐震化の状況

那覇市の水道施設について

水道管



水道管延長 約777km

基幹管路 約120km

配水支管 約657km

配水池



7か所

ポンプ場



3か所

令和7年度末の基幹管路の耐震適合率※1は61.9%(全国平均44.6%※2)となっており、国が掲げている令和10年度末における基幹管路耐震適合率の目標値60%を上回っている状況です。また、配水池の耐震化率は95.1%(全国平均65.9%※2)、ポンプ場の耐震化率は100%となっており、今後も引き続き水道施設の耐震化を進めてまいります。

※1 耐震適合率とは、耐震適合性のある管の占める割合です。耐震適合性のある管とは、耐震管及び耐震管ではないが管路が布設された地盤の性状を勘案すれば耐震性があると評価できる管のことです。

※2 全国平均値は令和6年度末の値。

【お問い合わせ】水道工務課 TEL:941-7807 FAX:941-7827

道路上で漏水 水漏れを見つけたら

晴れた日でも路面が濡れている、普段は流れていない水路や側溝にきれいな水が流れている時などは、地下に埋まっている水道管からの漏水の可能性があります。

漏水は、水という大切な資源を無駄にってしまうだけでなく、工事による断水や、道路陥没などの二次災害をひきおこし、みなさまの日常生活に大きな影響を及ぼす危険性があります。

そのため、上下水道局では24時間365日対応できる体制を整えております。

漏水かなと思った場合は、すぐに上下水道局までご連絡をお願い致します。



アスファルトの隙間から
水が噴き出しています



漏水箇所発見

漏れて噴き出す水

修繕完了

【お問い合わせ】水道管理課 TEL:941-7805 FAX:941-7825



たいせつな 水道守ろう 未来へと



那覇市の下水道の仕組み


家庭等から出た汚水(トイレ排水、お風呂や台所等からの生活排水)や、雨水等の下水は下水道管へ流れていきます。下水の排除方式には合流式下水道と分流式下水道という2種類の方式があり、那覇市では**分流式下水道**を採用しています。(ちなみに、沖縄県内の自治体の下水排除方式は全て分流式下水道です。)

分流式下水道とは汚水と雨水を別々の下水道管で流す方式で、汚水は終末処理場で浄化・消毒して最終的に水質検査を行ってから川や海に放流し、雨水は川や海へそのまま放流します。

那覇市の汚水は沖縄県が管理する終末処理場(那覇浄化センター)へ流れていきます。

那覇浄化センターでは汚水を浄化するとともに、汚水から発生した汚泥を堆肥化しており、緑地や農地に利用されています。

分流式下水道イメージ

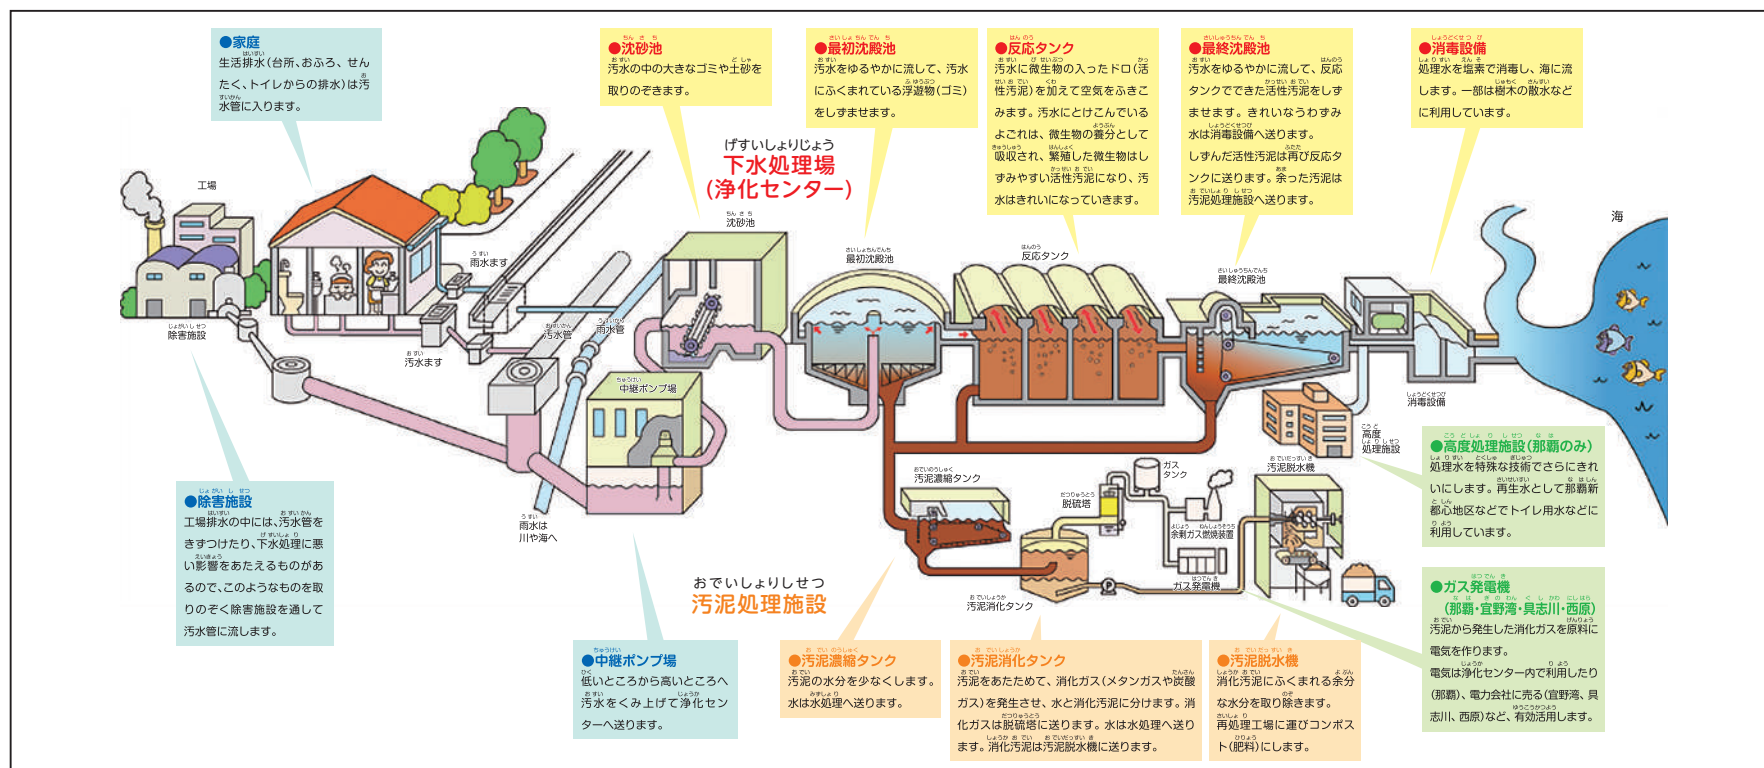

イラスト提供(一部加工編集):沖縄県下水道事務所「みんなの下水道」

危険! 排水路への侵入

大部分がコンクリートやアスファルトで覆われた都市部では、雨水は地中へ浸透しにくく、その多くが道路にある側溝を通して排水路へ流れ込んできます。そのため、排水路は、にわか雨程度でもあっという間に増水し、大人でも簡単に流されてしまうほどの流れとなることもあります。とても危険ですので排水路の中には絶対に入らないでください。



排水路の増水に注意!

排水路の中に入ってはいけません!



**急な雨による
増水の恐れが
あります。**

排水路とは、雨水を集め川や海に放流している水路です。

【お問い合わせ】下水道課 TEL:941-7808 FAX:941-7828



下水道 水が自然に かえる道



水道料金の基本料金免除(物価高対応)に関するアンケートのお願い

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市民および事業者への支援として「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」等を活用し、令和8年1月分(3月請求分)から水道料金の基本料金免除による支援を行っております。今回の支援について皆さまのご意見をお聞かせください。

Q1

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した水道基本料金免除支援について、どの媒体から情報を得ましたか。(複数選択可)

- ① ホームページ ② 「市民の友」(広報紙) ③ 「なはの水」(水道局広報誌) ④ LINE(SNS)
⑤ 検針票(水道局からの配布物) ⑥ 納付書(水道局からの配布物) ⑦ 督促状(水道局からの配布物)
⑧ 連合栓通知書(水道局からの配布物) ⑨ 新聞 ⑩ その他

Q2

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した水道基本料金免除支援について、どう思いますか。

- ① とても良かった ② 良かった ③ 良くない

Q3

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した水道基本料金免除支援について、「良くない」と回答された理由は何ですか。(複数選択可)

- ① 免除額が少ない ② 期間が短い ③ 時期が適切でなかった ④ その他

Q4

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した水道基本料金免除支援について、ご意見がございましたらご記入ください。(400文字)

お願い

アンケートへのご回答は、下記の二次元コードから那覇市オンライン申請システムをご利用いただくか、上下水道局へハガキ、FAXでも受け付けております。**下記のクイズ回答と一緒にアンケートのご意見・ご回答も、ぜひお寄せください。**(アンケートは任意です。アンケートに回答しなくてもクイズに参加できます。)

あて先

〒900-0006 那覇市おもろまち1-1-1
那覇市上下水道局 企画経営課

お問い合わせ

企画経営課 TEL:941-7802 FAX:941-7821

【アンケート回答先】

那覇市オンライン
申請システム



節水のすすめ

市民の皆さまへ

水の安定供給を保つため、節水へのご理解とご協力をよろしくお願い致します

小さな心がけが節水につながります

すぐにできる節水テクニックの例

- ① トイレ …「大」と「小」レバーの使い分け
② 歯磨き …流しっぱなしではなく、コップを使おう
③ 台所 …調理時や片付けの際は「ため洗い」
④ 洗濯 …すすぎ回数が少ない洗剤の利用



効果的な節水型機器・製品の例

節水型機器のおすすめ

【例】

- 最新式の洗濯機 …風呂の残り水を給水するポンプや洗濯物の量に応じて水位自動調整機能等がついており、節水につながります
● 食器洗い乾燥機 …食器を手洗いする場合と比べ、水の使用量を節約することができます
● シャワーヘッド …水圧を維持しながら節水できるタイプや手元のスイッチでこまめに水を止めることができる製品があります

○上下水道局HP内にも節水についてのページを設けております。
詳しくはこちらをご覧ください。

【お問い合わせ】総務課 TEL:941-7801 FAX:941-7821



クイズにチャレンジ!



Q

那覇市の下水道方式の仕組みは次のうちどれでしょう?
(ヒントは記事の中にあります。)

A

A. 合流式下水道 B. 分流式下水道
C. 交流式下水道

答えがわかった方は、ハガキかFAX、Eメール、那覇市オンライン申請システムのいずれかで、①答え、②住所、③氏名、④電話番号、⑤本誌の感想をご記入のうえ、以下のあて先までお送りください。正解者の中から抽選で10名様に図書カード(1,000円分)を贈呈します(当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます)。

こちらからも応募できます→

※ご利用にあたっては、那覇市オンライン申請システムの利用登録が必要です。



あて先

〒900-0006 那覇市おもろまち1-1-1

那覇市上下水道局 総務課

FAX:941-7821 Eメール:w-sou001@city.naha.lg.jp

しめ切り

令和8年7月31日(金) ※当日消印有効



広報誌「なはの水」バックナンバーはこちら →

