


T字管撤去及び分水栓閉栓標準図


令和5年8月以降適用

二受T字管の場合


GX形・NS形



乙切管使用




甲切管使用




※乙切管・甲切管のどちらでもよい。


K形・A形



乙切管使用




甲切管使用




※乙切管・甲切管のどちらでもよい。

割T字管の場合


分岐側がフランジ

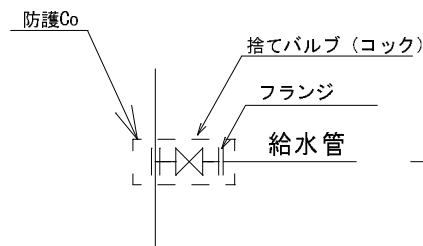


捨てバルブで止水出来る場合

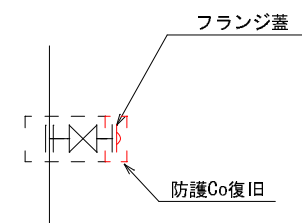


捨てバルブで止水出来ない場合 (断水が伴う)



分岐側がねじ込み

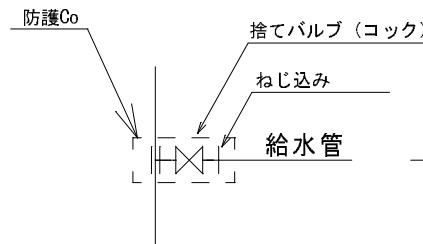


割T字管撤去 (断水が伴う)

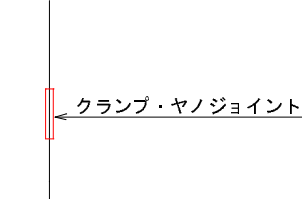

※プラグ止めだと漏水の可能性があるため、ねじ込みの場合は割T字管を撤去する。

サドル分水栓の場合

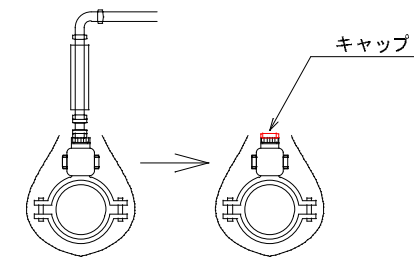

※削孔穴の再利用禁止

防食コアを設置出来ないことやサドル分水栓が横向きになることから、割T字管の削孔穴を再利用することは禁止とする。

割T字管は上記いずれかの処置を行い、サドル分水栓は新たに設置すること。