

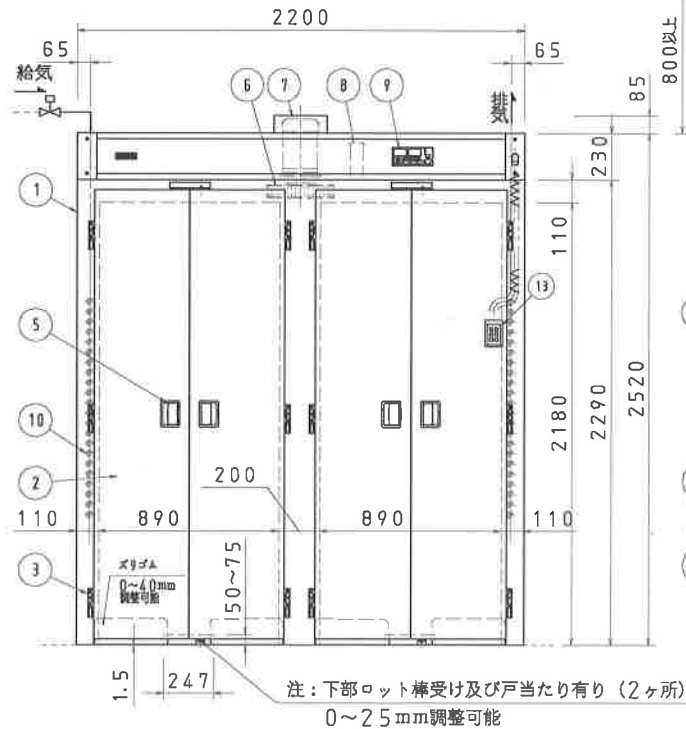


2台配置図

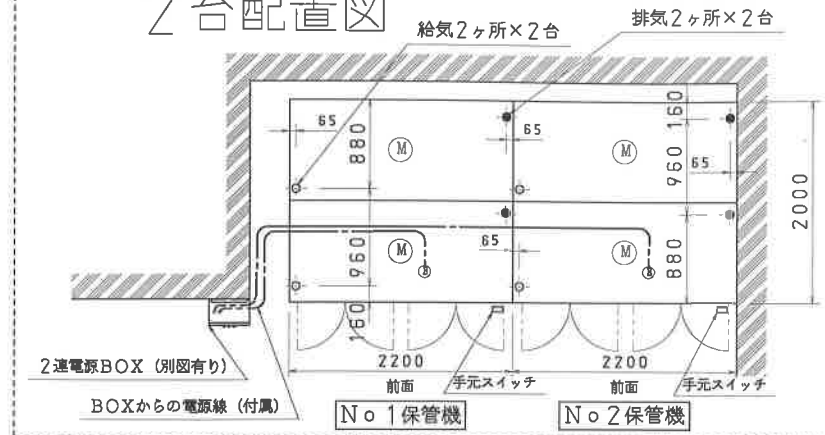

注：下部ロット棒受け及び戸当たり有り（2ヶ所）
0～25mm調整可能

関 連 設 備 要 領					
	品 名	摘 要		配管材質	FL高さ
A	給気	20A×2	メネジ止め	SGP黒	2350
B	排気	20A×2	メネジ止め	SGP黒	2350
C	電源	M4端子止め 機器側プレーカー無			2400
定格消費電力（電流値）		三相 200V 3.06kW（13.6A） うち電動機負荷 1.5kW×2=3.0kW			
推奨漏電遮断器容量		30A（感度電流30mA）			
☐ 蒸気圧力は、0.2～0.3MPaとしてください。 ☐ 上部メンテナンススペースは、800mm以上確保のこと。 ☐ 給気は、Aに、付属の立ち上がり管・電磁弁・ストレーナ・ストップバルブを配管してから、接続してください。 ☐ 床に本体をアンカーボルト止めになりますので、床面勾配を取らないで下さい。 ☐ 設置場所の床面が平らでない場合はライナー板にて調整してください。					

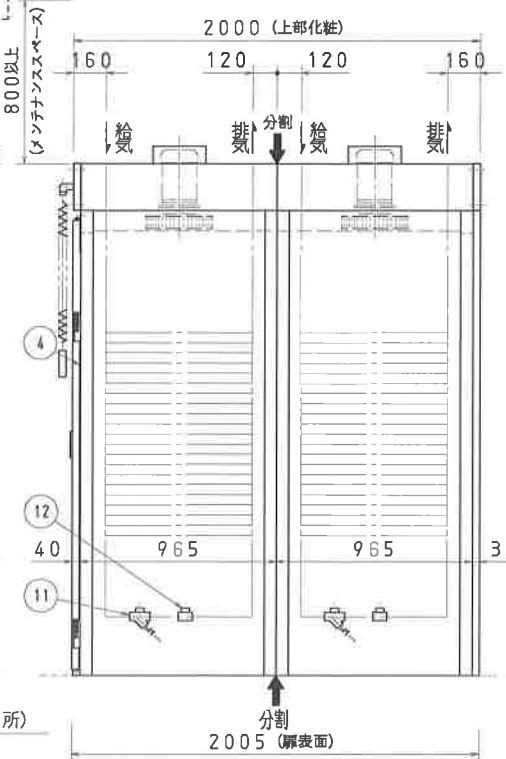

仕様	
銘板型式	ISCT-W2CW-S-SP
外形寸法（mm）	2200×2005×2605
扉	片面式
カート収納数	4台（カート寸法750×900×1720）
蒸気消費量（使用蒸気圧力）	80kg/h （0.2～0.3MPa）
本体重量	1100kg
放熱量	4940W
☐ 銘板の品名は「トラックイン式消毒保管機」となります。 ☐ 本体は前後2分割となります。 ☐ カートは別途注文となります。 ※ ドアスイッチは、付きません。 ※ 消費電力量は、表示出来ません。 ※ 各値は計算値であり測定値ではありません。運転条件により変動します。	

パ ー ツ リ ス ト			
No	品 名	数量	摘 要
1	本体	1	SUS430 t0.8 №4
2	扉	4	SUS430 t1.0 №4
3	ヒンジ	12	ZDC
4	扉パッキン	2組	耐熱ゴム
5	取手	4	ZDC
6	ファン羽根	2	SUS430
7	ファンモーター	1式	三相 200V 1.5kW×2=3.0kW
8	自動ダンパー	2	SUS430
9	操作盤	1	ウォーム機能付・予約タイマー付・HACCP対応
10	フィンコイル	4	DCUT φ16
11	排気トラップ	4	ディスク式
12	逆止弁	4	
13	手元スイッチ	1	運転・停止・予約・切替・システム・ウォームスイッチ付
☐ スロープ無し。t1.5底板付。			

特記事項

- 1：観音扉仕様
- 2：高さは、標準+300mmとなります。
- 3：扉ヒンジ数量は標準+2個となります。
- 4：2連制御BOX付 ※別図有り
（BOXから各機器までの電源線は付属）
BOX～№1_5m：1本付
BOX～№2_7m：1本付
- 5：機器№シール付き（№1～№2）
- 6：省エネモード無効（P04：n）

注意事項

- 1：BOXへの配線ダクトは、現場工事のこと。

※ 本製品の仕様、性能は予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。

那覇市立小緑学校給食センター

NITCHO TOTAL-SYSTEM KITCHEN PLANNING
日本調理機株式会社

後 部 園田
製 部 白石
年月日 2026年10月07日

品名

トラックイン式消毒保管機

型式 ISCT-W2CW-S-SP（片面式・観音扉仕様）
扉尺 1/25 台数 2
備考 機器図：消毒機図：ISCT-CW1他
詳細図：ISCT-W2CW-S-SP_#010