

表 2.2.2 溶出量基準値を超過した箇所の結果一覧

項目 採取地点 (10m×10m格子)		第二種特定有害物質（重金属等）									
		カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	シアン化合物	水銀及びその化合物	アルキル水銀	セレン及びその化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物	ほう素及びその化合物
単位		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
土壌溶出量基準		0.003 以下	0.05 以下	不検出	0.0005 以下	不検出	0.01 以下	0.01 以下	0.01 以下	0.8 以下	1 以下
定量下限値		0.0003	0.005	0.1	0.0005	0.0005	0.001	0.001	0.001	0.08	0.01
A1-1	6.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0.012	0.003	0.035	0.38	0.45
A1-3	3.0m(底)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0.020	0.004	0.061	0.57	0.31
A1-4	表層	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001	0.001	0.002	0.84	0.08
A1-5	2.8m(底)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0.019	0.002	0.030	0.53	0.22
A1-7	表層	N.D	0.007	N.D	N.D	N.D	0.001	N.D	0.001	1.0	0.05
	3.0m(底)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0.012	0.002	0.011	0.43	0.12
B1-1	2.8m(底)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0.018	0.001	0.024	0.44	0.19
B1-4	2.7m(底)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0.012	0.005	0.014	0.47	0.10
B1-5	2.5m(底)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0.014	0.002	0.016	0.36	0.18

表 2.3.3 含有量(全量分析)分析結果

区画	地点	A1-1	A1-3	A1-4	A1-5	A1-7	B1-1
	深度	6.0m	3.0m	表層	2.8m	表層	2.8m
項目	セレン	—	0.27 ^{※1}	—	0.32 ^{※2}	—	0.21 ^{※3}
	砒素	<0.5 ^{※4}	<0.5 ^{※5}	—	<0.5 ^{※6}	—	—
	ふっ素	—	—	540 ^{※7}	—	540 ^{※8}	—

単位:mg/kg

(基準超過試料内の含有量(全量分析)分析選択箇所一覧) 上記※1～8

項目 採取地点 (10m×10m格子)		第二種特定有害物質(重金属等)									
		カドミウム及びその化合物	六価クロム化合物	シアン化合物	水銀及びその化合物	アルキル水銀	セレン及びその化合物	鉛及びその化合物	砒素及びその化合物	ふっ素及びその化合物	ほう素及びその化合物
単位		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
土壤溶出量基準		0.003以下	0.05以下	不検出	0.0005以下	不検出	0.01以下	0.01以下	0.01以下	0.8以下	1以下
定量下限値		0.0003	0.005	0.1	0.0005	0.0005	0.001	0.001	0.001	0.08	0.01
A1-1	6.0m	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0.012	0.003	0.035 ^{※4}	0.38	0.45
A1-3	3.0m(底)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0.020 ^{※1}	0.004	0.061 ^{※5}	0.57	0.31
A1-4	表層	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0.001	0.001	0.002	0.84 ^{※7}	0.08
A1-5	2.8m(底)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0.019 ^{※2}	0.002	0.030 ^{※6}	0.53	0.22
A1-7	表層	N.D	0.007	N.D	N.D	N.D	0.001	N.D	0.001	1.0 ^{※8}	0.05
	3.0m(底)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0.012	0.002	0.011	0.43	0.12
B1-1	2.8m(底)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0.018 ^{※3}	0.001	0.024	0.44	0.19
B1-4	2.7m(底)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0.012	0.005	0.014	0.47	0.10
B1-5	2.5m(底)	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0.014	0.002	0.016	0.36	0.18

※太字は基準超過した値

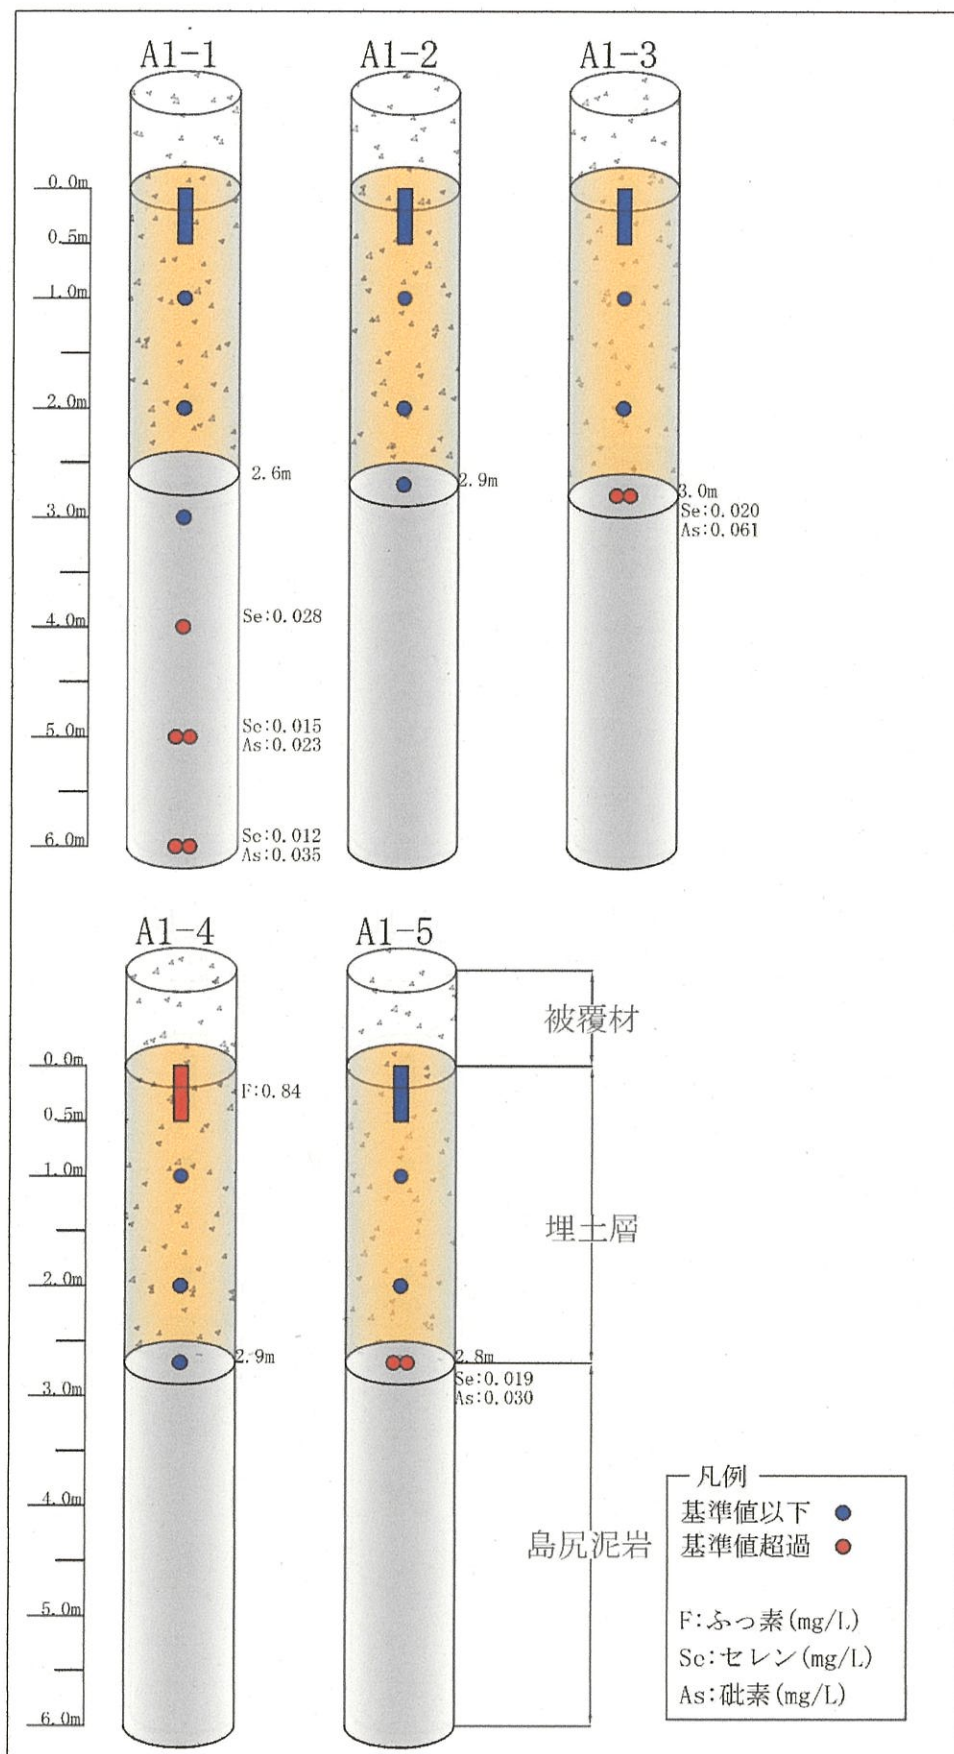


図 2.4.1 土壤汚染対策法に基づく評価 (深度) 1/2

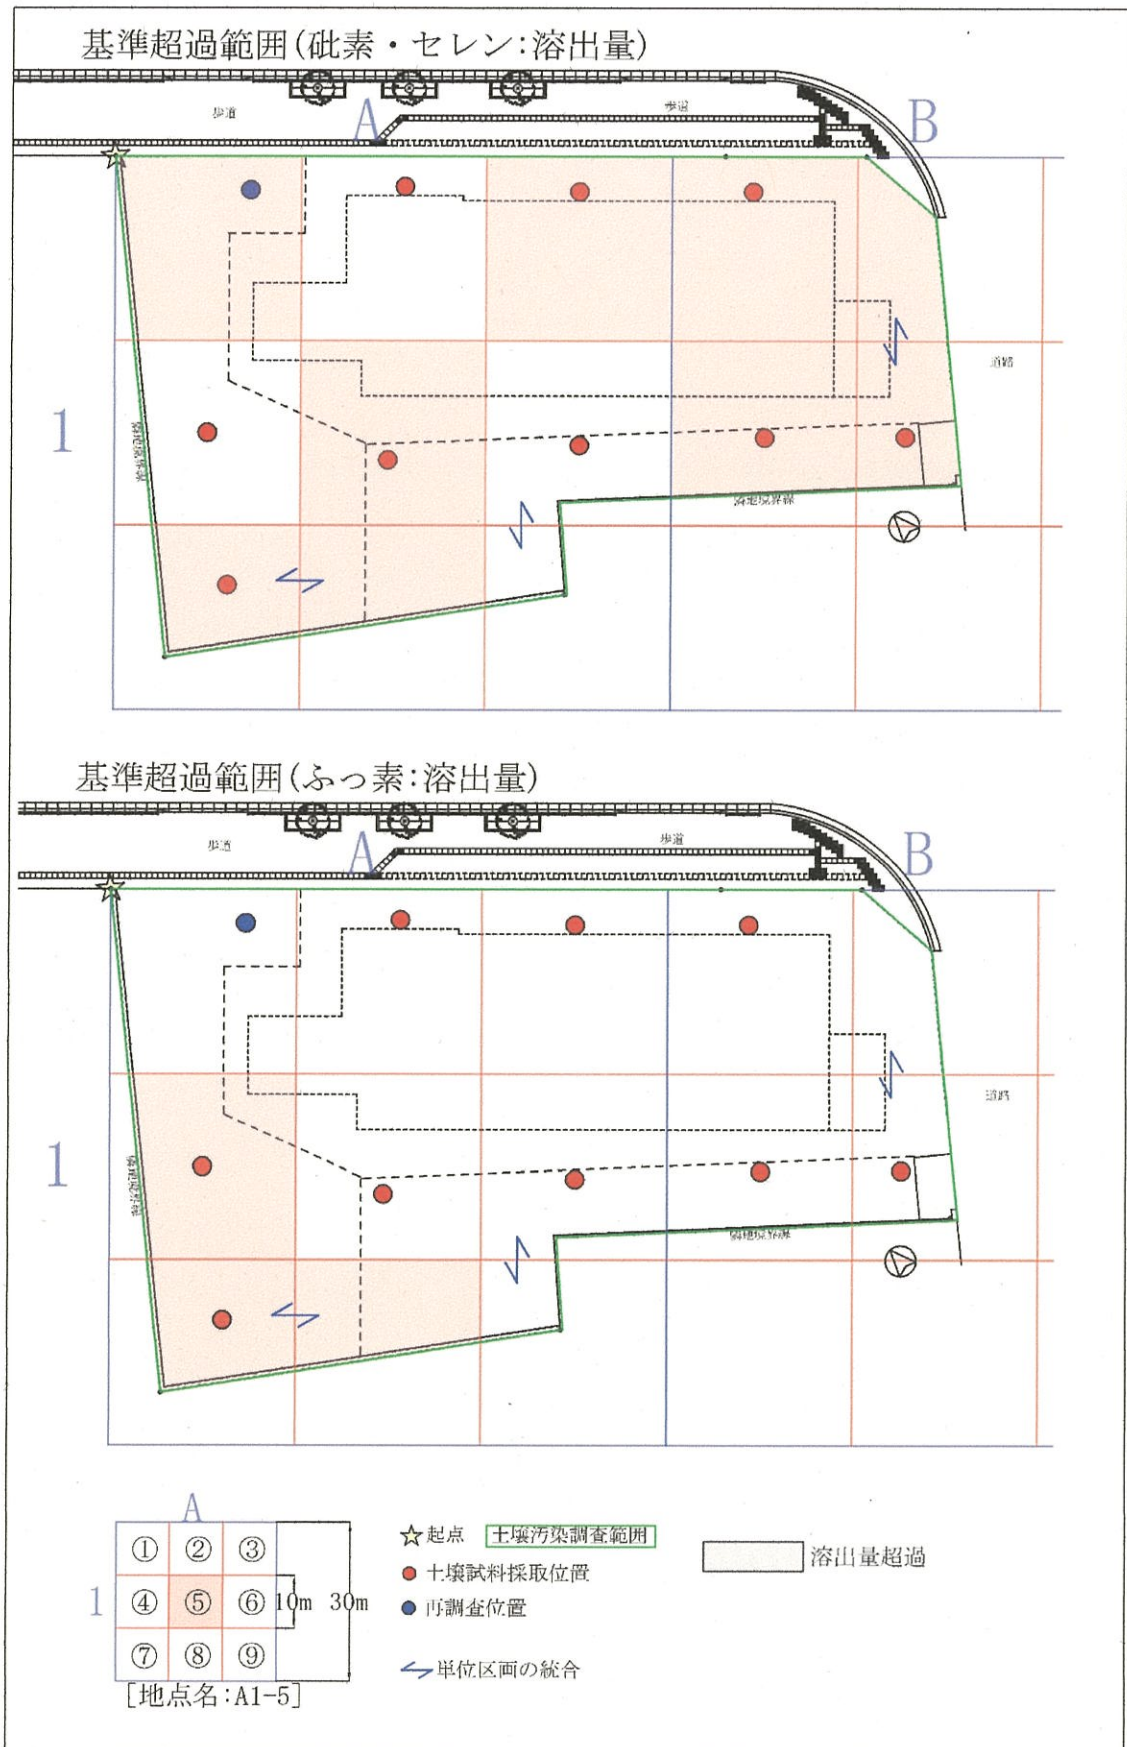


図 2.4.3 土壌汚染対策法に基づく評価 (平面)