


那覇市字小禄 74 番地新築工事現場内不発弾処理日程

1	発見年月日	令和 2 年 5 月 21 日（木）11 時頃
2	発見・処理現場	那覇市字小禄 74 番地新築工事現場内
3	弾種・数量	米国製 5 インチ艦砲弾（1 発）
4	処理方法	ダイヤモンド処理による安全化
5	処理日	<p>令和 2 年 6 月 20 日（土）</p> <p>現地対策本部設置 09:00</p> <p>処理現場にて報道機関撮影及び取材 08:40~08:50</p> <p>※陸上自衛隊広報担当者及び那覇市で対応いたします。</p> <p>避難開始時刻 09:10</p> <p>交通規制開始 09:50</p> <p>処理開始予定 10:00</p> <p>終了予定時刻 11:00（※予定）</p>
6	処理壕	構造：直径 2 ㍍×高さ 6.5 ㍍ （ライナープレートを使用した強固な処理壕）
7	避難対象区域	半径 88m の円内の区域（資料 3・4 参照）、上空 519m
8	避難世帯数等	一般世帯：約 57 世帯 事業所：約 3 事業所 避難者数：約 150 人
9	住民避難場所	小禄小学校体育館（那覇市字小禄 1150 番地）
10	交通規制道路	避難対象区域内及び周辺道路（資料 3・4 参照）
11	広報活動	報道機関へ広報依頼 避難対象世帯へのチラシの配布、事前看板の設置 消防局による事前広報、那覇市ホームページへの掲載等
12	終了合図	豊見城警察署、那覇消防局が避難解除を広報車等で周知する
13	処理参加機関	陸上自衛隊第 101 処理隊、沖縄県、豊見城警察署 那覇市消防局、那覇市
14	現地対策本部	令和 2 年 6 月 20 日（土）午前 9 時 00 分 設置 場 所 田原自治会館 2 階（那覇市字田原 88 番地） 本 部 長 総務部参事監兼消防局長 島袋 弘樹 当日連絡先 携帯電話 080-9811-9143

資料3 現場周辺警戒配置図

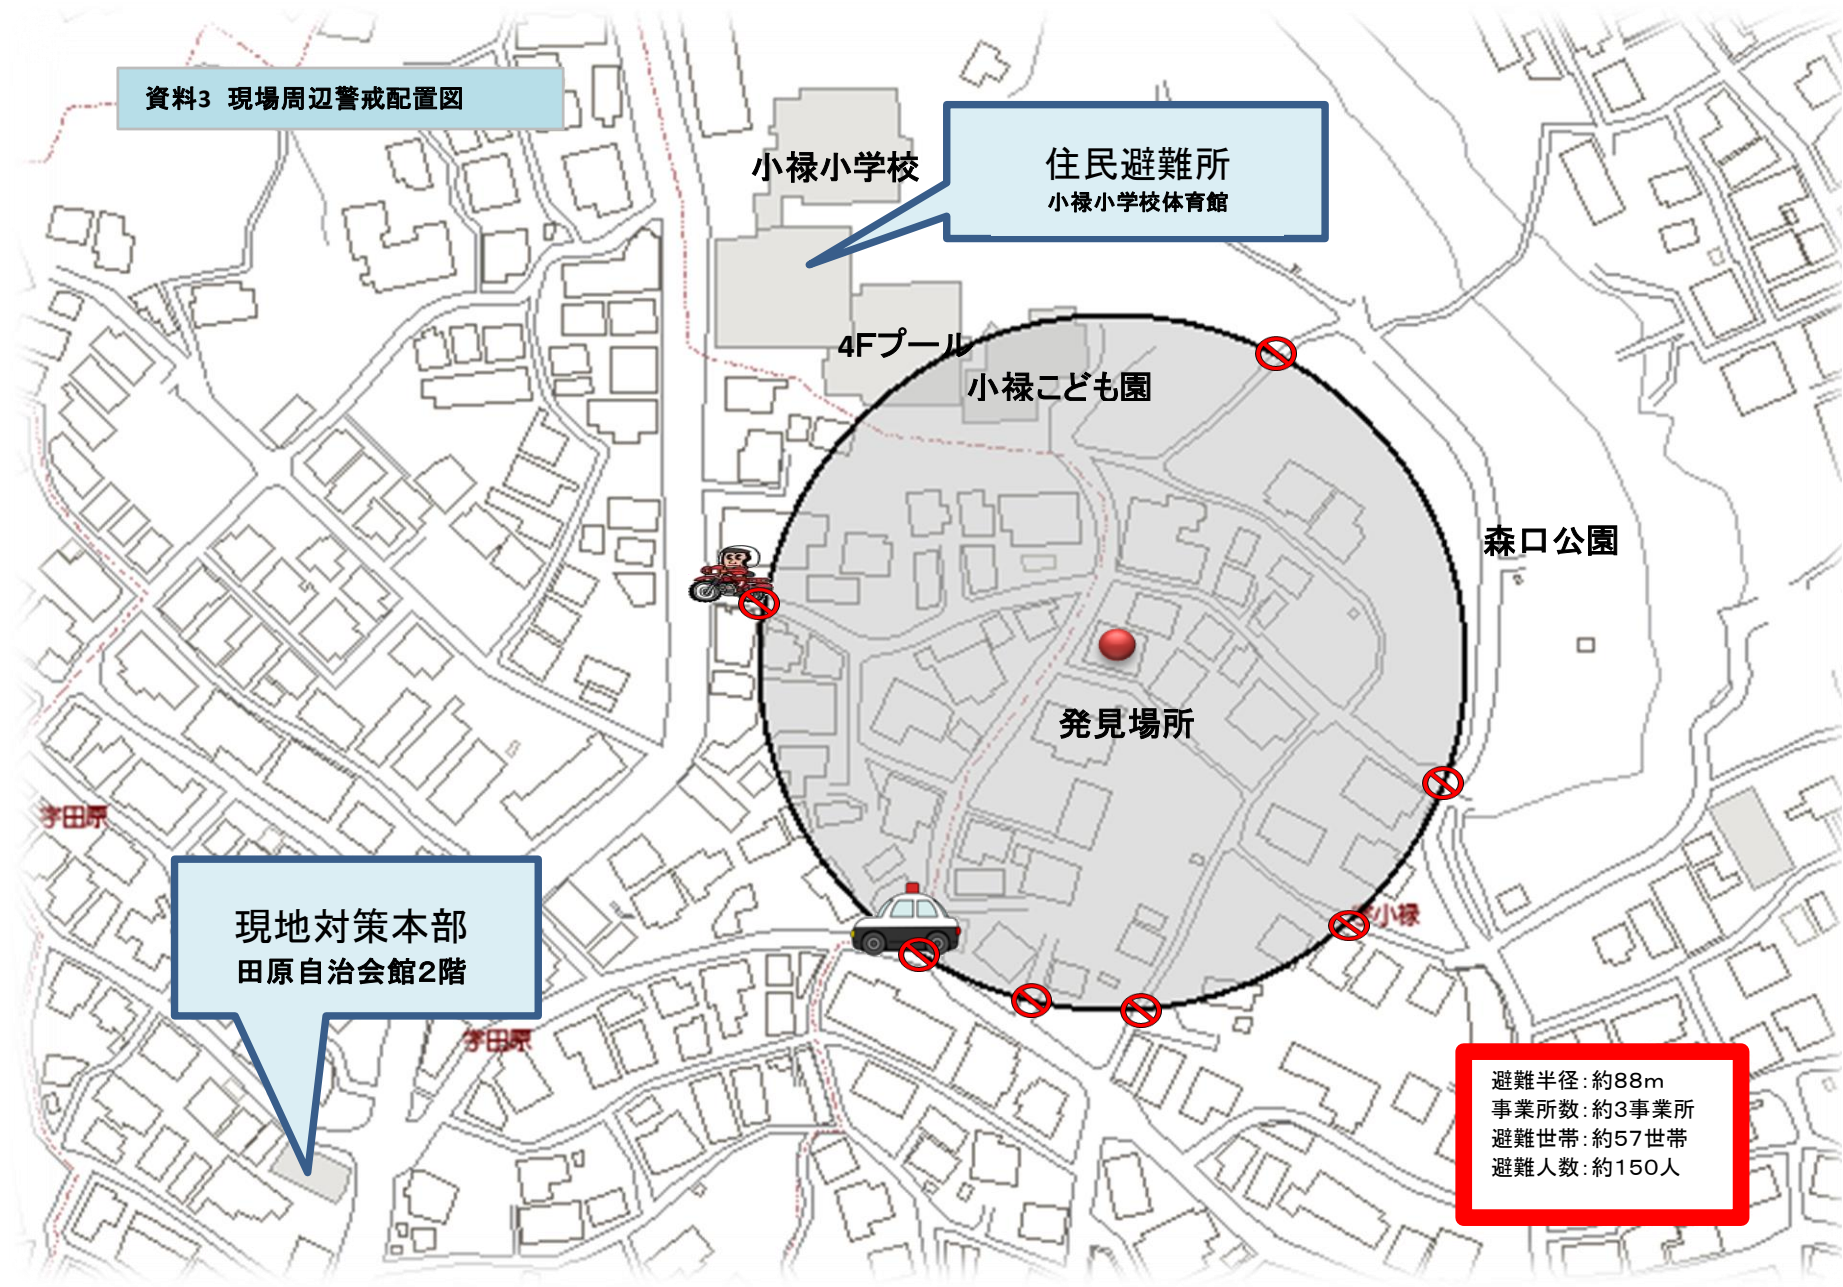

小禄小学校

住民避難所
小禄小学校体育館

4Fプール

小禄こども園


森口公園

発見場所

現地対策本部
田原自治会館2階

避難半径: 約88m
事業所数: 約3事業所
避難世帯: 約57世帯
避難人数: 約150人

資料4 現場周辺広域図

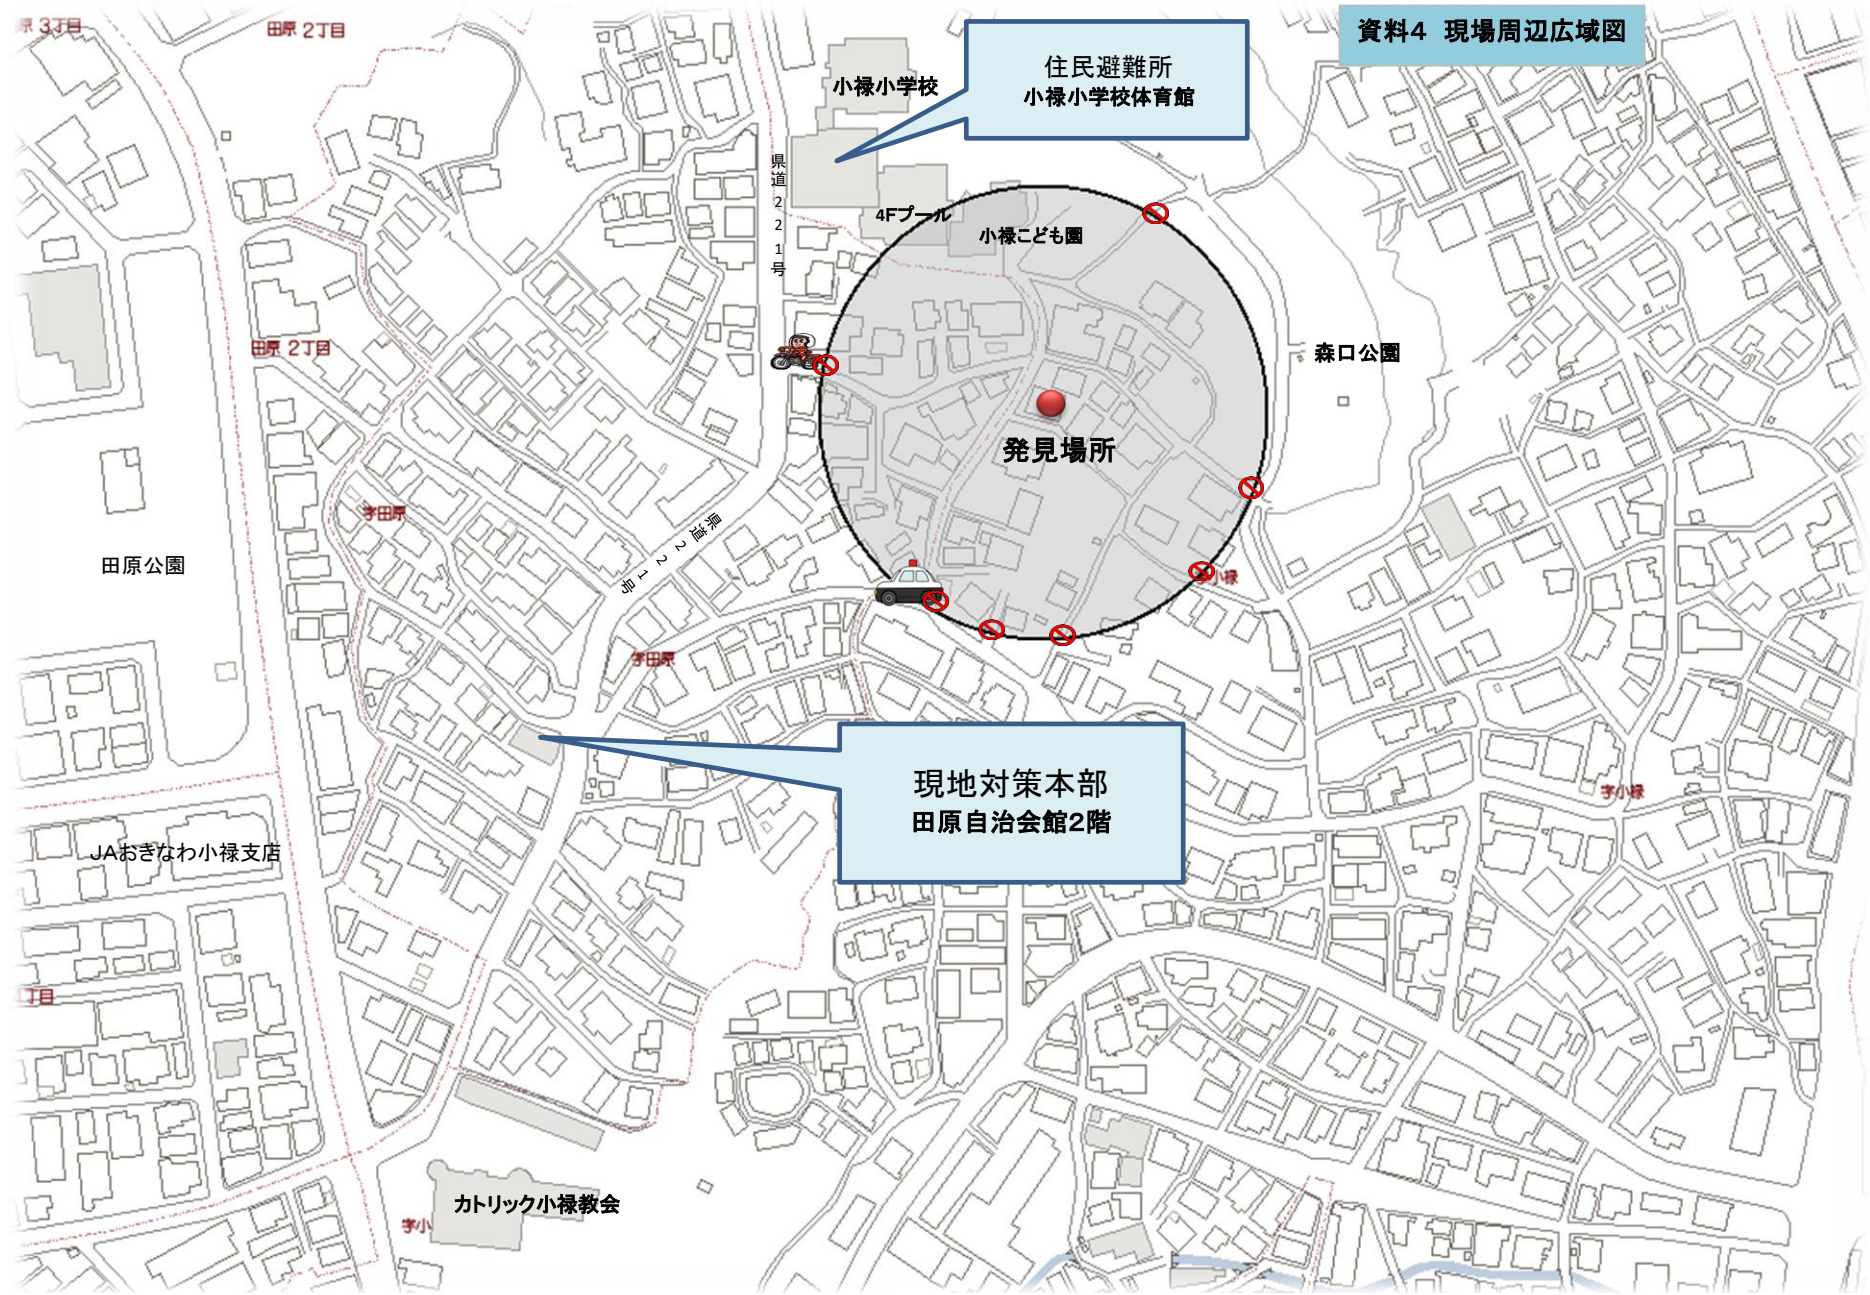

住民避難所
小祿小学校体育館

小祿小学校

4Fプール

小祿こども園

森口公園

発見場所

田原公園

JAおぎなわ小祿支店

現地対策本部
田原自治会館2階

カトリック小祿教会