


那覇市鏡水 938 番地 5 付近工事現場内不発弾処理日程

1 発見年月日	令和 4 年 2 月 1 6 日 (水) 1 5 時 1 0 分頃
2 発見・処理現場	那覇市鏡水 938 番地 5 付近工事現場内
3 弾種・数量	米国製 5 0 キロ爆弾 (1 発)
4 処理方法	信管離脱による安全化
5 処理日	<p>令和 4 年 3 月 2 6 日 (土)</p> <p>0 0 : 2 0 ~ 0 0 : 3 0 処理現場にて報道機関撮影及び取材 ※陸上自衛隊広報担当者及び那覇市で対応</p> <p>0 0 : 4 0 現地対策本部設置</p> <p>0 0 : 4 5 交通規制開始</p> <p>0 1 : 0 0 処理開始 ※予定</p> <p>0 4 : 0 0 処理終了 ※予定</p> <p>※交通規制解除</p>
6 処理壕	構 造 : 直径 3 メートル×高さ 6 メートル (ライナープレートを使用した強固な処理壕)
7 避難対象区域	半径 1 6 6 m の円内の区域 (資料 3 参照)、上空 5 0 1 m
8 避難世帯数等	一般世帯 : なし 事業所 : 約 1 0 事業所 避難対象者数 : なし
9 住民避難場所	住民避難がないため、避難所設置なし
10 交通規制道路	避難対象区域内及び周辺道路 (資料 3、資料 4 参照)
11 避難広報活動	報道機関へ広報依頼、当日看板の設置 那覇市消防局による事前広報、那覇市ホームページ及び SNS の掲載等
12 終了合図	関係機関への連絡
13 処理参加機関	陸上自衛隊第 101 不発弾処理隊、沖縄県、豊見城警察署、那覇市消防局 那覇市
14 現地対策本部	<p>令和 4 年 3 月 2 6 日 (土) 0 0 時 4 0 分 設置</p> <p>場 所 : 沖縄都市モノレール株式会社 2 階会議室 (那覇市字安次嶺 3 7 7 - 2)</p> <p>本 部 長 : 総務部参事監兼消防局長 島袋 弘樹</p> <p>当日連絡先 : 携帯電話 080-9811-9143</p>



安次嶺交差点

避難対象半径 : 166m
 = 那覇市消防局 (車両)
 = 豊見城警察署

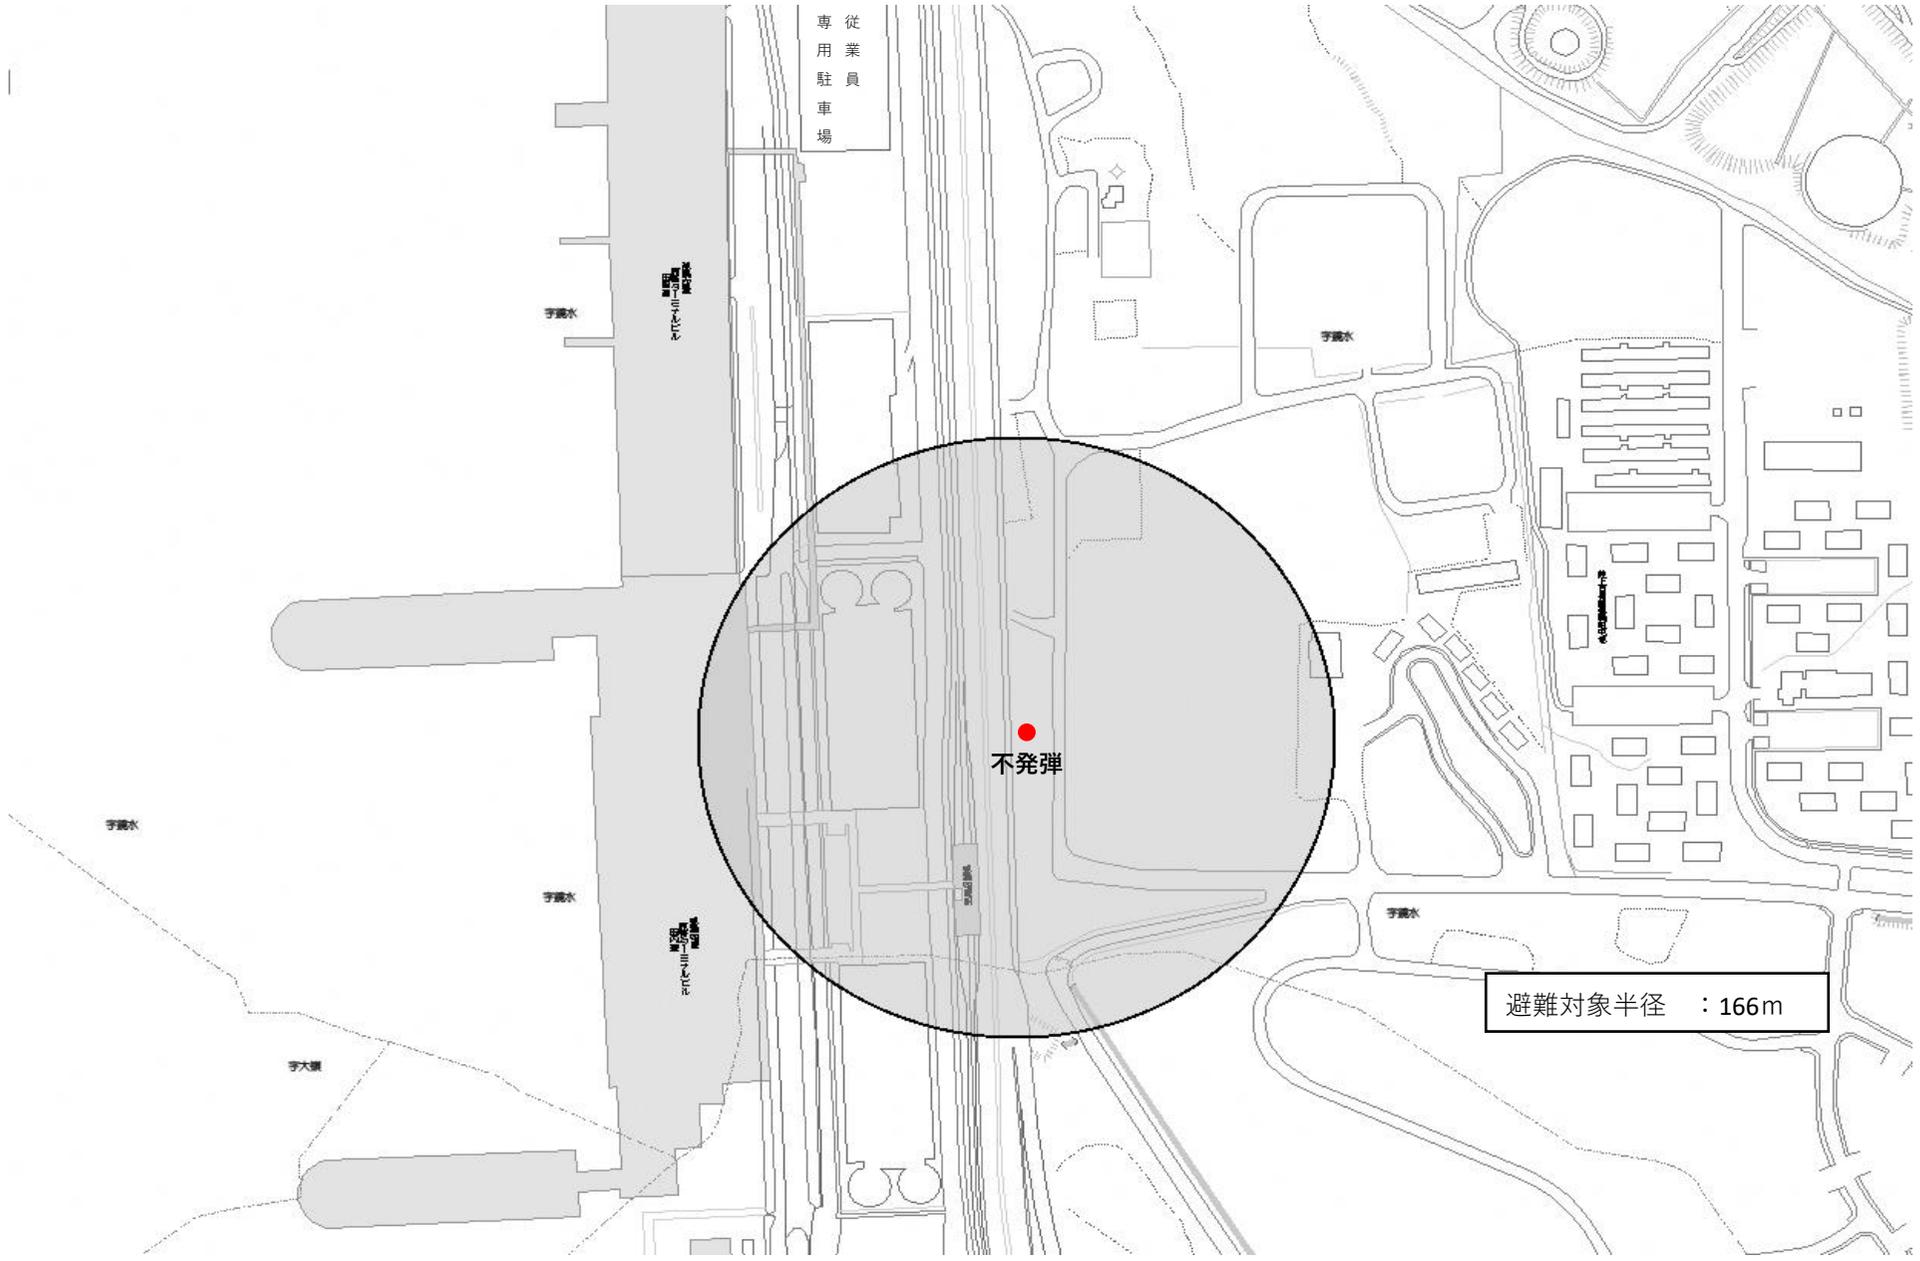

従業員専用
駐車場

不発弾

避難対象半径 : 166m