




那覇市水道事業 令和4年度 水質検査計画

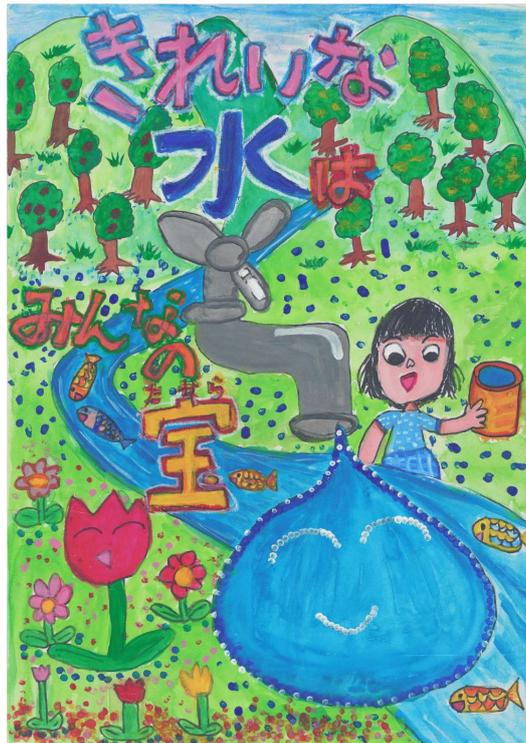

令和3年度 水道ポスターコンクール最優秀作品
与儀小学校 櫛田 ^{くした} ^{あみ} 亜美さん

水質検査計画とは...

湧き水や井戸水を飲料水として使っていた昔と違い、今は大量の水がダムや河川から取水され、浄水施設で処理された水が公共の水道水として市民に供給されています。そして市民生活や都市活動を支えるライフライン（基幹施設）として水道が重要な役割を担っていることは皆さんご承知のとおりです。

それでは水道事業者は水道の水質の安全性をどのような方法で確保しているのでしょうか？

それに応えるためにつくられたのが「水質検査計画」です。水道法施行規則第15条第6項では、水道事業者は毎時年度の開始前に検査計画を策定し、公表することが義務付けられています。

この検査計画の中には那覇市水道事業が水道水の安全を確保するために、令和4年度に行う水質検査への取り組み状況が示されています。

この検査計画による水質検査は、令和4年4月1日から実施します。

令和4年3月
那覇市上下水道局

目 次

	ページ
はじめに	1
1 基本方針	1
2 水道事業の概要	1
(1) 給水状況	
(2) 給水系統概略図	
3 水道水の状況及び水質管理上留意する事項	2
(1) 水道水の状況	
(2) 水質管理上の留意事項	
4 採水地点、検査項目、検査頻度等	2
(1) 水質検査の採水地点	
(2) 検査項目、検査頻度等	
① 1日1回以上行う検査及び水質基準項目の検査	
② 水質管理目標設定項目の検査	
③ その他の項目検査	
④ 自主的に行う水質調査	
⑤ 自動水質計器による監視	
5 臨時の水質検査	5
6 水質検査の方法	5
7 水質検査計画及び検査結果の公表	5
8 水質検査結果の評価及び検査計画の見直し	5
9 水質検査の委託、精度及び信頼性の確保	6
(1) 水質検査の委託	
(2) 精度信頼性の確保	
10 関係者との連携	6
表1 那覇市の過去の水質検査結果	7
表2～4 水質検査を行う項目と頻度	8
表5 水道水質検査方法と測定精度	10
添付図 「配水系統と採水地点」	13

はじめに

那覇市上下水道局は、水道用水供給事業者である沖縄県企業局から浄水を購入することによって那覇市内全域に水道水を供給している水道事業者です。従って、水源や浄水過程における水質管理の業務はなく、沖縄県企業局からの供給点以降の市内に設置してあるじゃ口（給水栓）から出る水の水質検査を実施することによって水道水の水質管理を行っています。

那覇市の水道水は沖縄県企業局が管理・運用する西原浄水場にしはらと北谷浄水場ちやたんから調整池や市が管理する配水池を経由して供給されています。

1 基本方針

那覇市上下水道局は、供給する水が、給水栓において水道法で定める水道水質基準（水質基準に関する省令に掲げる基準）に適合し、安全であることを確認するため、定期及び臨時に行う水質検査について水質検査計画を策定します。また、その計画に基づいて水質検査を実施いたします。

水質検査計画には、水道法施行規則第15条第1項の定めるところによって、水道事業者が行う定期の水質検査について、検査する項目、水道水の試料の採取（以下「採水」という。）を行う場所、検査の回数（頻度）及びその設定理由等を記載します。また、臨時の水質検査についても、行う際の要件、検査項目を記載します。

水質検査は、1日1回行う検査を平日は自己検査で、土日、祝日は水道法第20条第3項の登録を受けた検査機関（以下「登録検査機関」という。）に委託し、月ごとに定められた頻度で行う検査を登録検査機関に委託し、実施します。

2 水道事業の概要

令和2年度の給水状況、給水系統は次のとおりです。

（1）給水状況（「令和2年度那覇市上下水道局事業概要 主要統計」より抜粋）

項目	内容	備考
1 事業体名	那覇市上下水道局	
2 給水区域	那覇市内全域	
3 給水人口	314,889人	令和3年3月31日現在
4 普及率（人口）	100%	
5 受水依存度	100%	沖縄県企業局から浄水を全面受水
6 1日最大配水量	111,076 m ³	令和2年度実績
7 1日平均配水量	100,930 m ³	



那覇市上下水道局庁舎




安里配水池



上識名配水池

(2) 給水系統概略図 (那覇市給水関連、令和2年度)

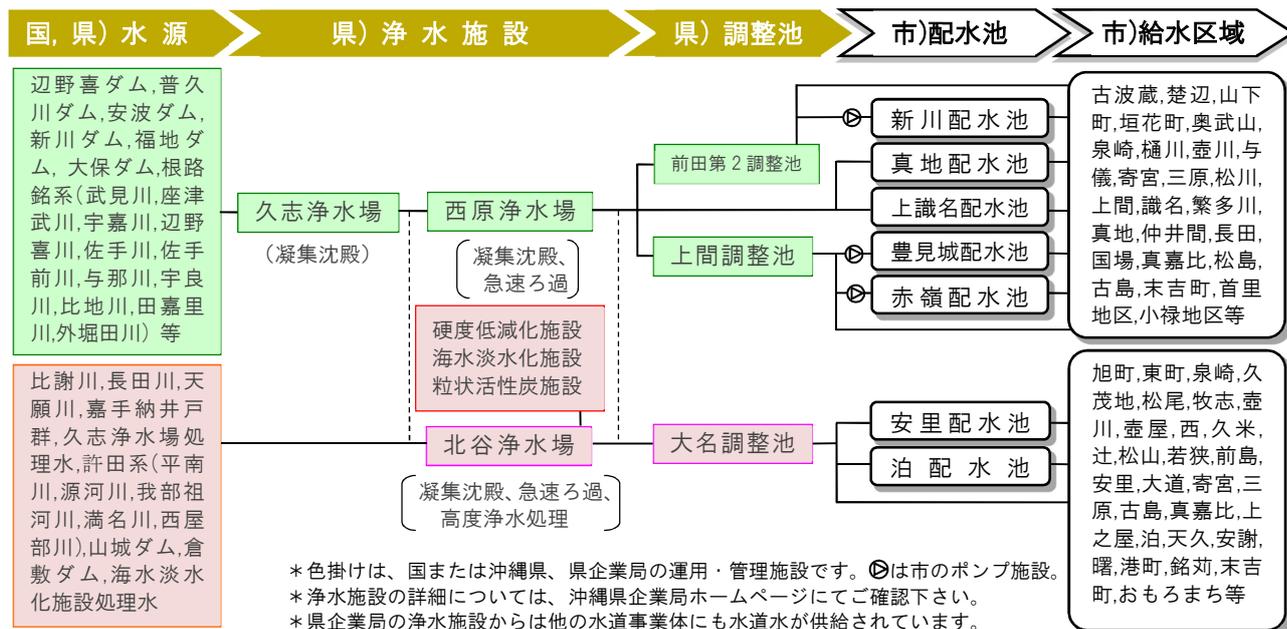

3 水道水の状況及び水質管理上留意する事項

(1) 水道水の状況

那覇市は、沖縄県企業局が管理する浄水場で浄水された水道水を市内全域に供給しており、水道水の水質は水質基準に適合して良好です。

供給を受けている水道水の水源の状況、原水の水質、浄水施設及び沖縄県企業局水質検査計画については、沖縄県企業局ホームページからご覧いただけます。(沖縄の水道を知る <https://www.eb.pref.okinawa.jp/water>)

過去5年間の那覇市給水栓の水質検査結果(各年度の最大値)を表1に示します。全ての基準項目において、水道法に定める水質基準に適合しており、安全な水道水を供給しています。

(2) 水質管理上の留意事項

- ① 水が滞留する配水系統末端付近で、濁度やpH値が通常の数値より高くなる傾向が見られます。那覇市上下水道局は、このような配水系統末端付近で定期的に排水作業を実施し、濁度やpH値の上昇を抑制しています。
- ② 水質に関するトラブルが時々あります。トラブルの多くが建屋内の給水設備(給水装置)や貯水槽の管理不備によるものです。那覇市上下水道局は需要者から水道水質に対する苦情等が寄せられた場合、その原因を特定するために現場調査を行います。

4 採水地点、検査項目、検査頻度等

(1) 水質検査の採水地点

定期の水質検査の採水地点は、配水系統(那覇市の配水池や沖縄県企業局の調整池の給水区域)ごとに1か所を選定し、全部で10か所として、末端付近等の

給水栓から平日は那覇市上下水道局職員が、土日、祝日は登録検査機関職員が水を採取します。

定期の水質検査の採水地点（別添図「配水系統と採水地点」参照）

	配水系統	名 称	図上の記号
1	前田第2調整池	末吉公園	A
2	新川配水池	首里崎山公園	B
3	豊見城配水池	具志宮城南公園	C
4	上間調整池	小禄南風公園	D
5	安里配水池	安謝東公園	E
6	大名調整池	天久ちゅらまち公園	F
7	真地配水池	繁多川交番	G
8	赤嶺配水池	小禄どんぐり公園	H
9	泊配水池	壺川中公園	I
10	上識名配水池	上間中央公園	J

（2）検査項目、検査頻度等

① 1日1回以上行う検査及び水質基準項目の検査

法令で定期の検査が義務付けられた項目です。水質基準項目は、水道水から検出される、あるいは検出される可能性がある物質について、人の健康の保護または生活上の支障等の観点から定められたもので、基準値が定められています。この水質基準項目の検査は、各水道事業者が、原水や浄水の水質に関する状況に応じて、合理的な範囲で検査の回数を減数または省略することができます（本市には浄水場がありませんので、沖縄県企業局からの供給地点（受水事業体への受け渡し地点）以降の水道水の管理となります）。那覇市上下水道局では、項目の省略は行わず、少なくとも1年に1回は全ての基準項目について検査を行い、水道水の安全を確認します。

水質基準（水質基準に関する省令）は、平成15年に大幅な改正が行われ、50項目が制定されましたが、厚生労働省厚生科学審議会答申において、『常に最新の科学的知見に照らして改正していくべき』との考えから、必要な知見の収集等を実施し、逐次検討及び改正が進められています。平成26年4月からは「亜硝酸態窒素（水質基準0.04mg/L以下）」が追加され、水質基準項目は51項目となっています。

令和4年度の水質検査計画において那覇市上下水道局が実施する検査項目、検査頻度及び頻度設定の理由は表2-1、表2-2に示すとおりです。

◇ 1日1回以上行う法定検査項目および自主検査項目（表2-1、毎日検査）

那覇市上下水道局は、「1日1回以上行う検査」として法令で定められた色（色度）、濁り（濁度）、消毒の残留効果（残留塩素）の3項目を1日1回行います。

法令では衛生上必要な措置として、給水栓における水が遊離残留塩素を0.1mg/L

以上保持するよう塩素消毒をすることとしています。

那覇市上下水道局では、色度、濁度、遊離残留塩素を毎日測定することにより、安全で衛生的な水を継続して供給していることを確認します。

また、これらの法定検査項目に、市民からの問い合わせが多い硬度や配水システムの管理上必要な自主検査項目を加え、基本的に表2-1に示す9項目の検査を平日に那覇市上下水道局職員が行います。土日、祝日については、表2-1のうち色掛けした項目を登録検査機関に委託し検査を行います。

◇ 水質基準項目の検査（表2-2、月検査）

水道法施行規則第15条第1項口に規定された月ごとに定められた頻度で行う水質検査です。この検査項目の全てを登録検査機関に委託して検査します。また、この定期の検査における採水業務は那覇市上下水道局職員で行い、採水後の検査施設までの試料の運搬は委託する登録検査機関とします。

毎月（年12回）行う検査項目は、表2-2のうち基01、基02、基38、基46～基51の9項目です。

3か月に1回（年4回）検査を行う項目は、表2-2のうち基06、基08～基11、基13、基21～基37、基39、基40、基42～基44の28項目です。

1年に1回の検査を行う項目は、表2-2のうち基03～基05、基07、基12、基14～基20、基41、基45の14項目です。これらの項目は、過去の検査結果及び原水の状態から検査頻度を3年に1回まで緩和することができますが、水道水の安全を確認するため、1年に1回の検査を行う項目です。

従って、夏季の一月（7～9月のうち一月）は、全ての基準項目を検査することとします。

② 水質管理目標設定項目の検査（表3）

水質管理目標設定項目とは、水質基準として設定するまでには至りませんが、将来にわたり水道水の安全性を確保するために、水質管理上留意すべきものとして、法的規制ではなく行政通知の中で示された項目です。水質管理目標設定項目には、目標値が設定されていて、その中には「おいしい水」との関連で目標値が基準値よりも厳しく設定された項目もいくつか入っています。

ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)については、基本的に四半期（三箇月に1回）ごとに検査の予定です。

令和4年度は、表3に示した項目のうち24項目の検査を行います。

③ その他の項目検査（表4）

気温、水温、アルカリ度、カルシウム、マグネシウムを表4に示す頻度で試験を行います。気温、水温以外はランゲリア指数、硬度との関連で行う項目です。

④ 自主的に行う水質調査

市内の給水区域内で、水がよく循環しているかどうかを確認するための調査を年2回（夏季、冬季）実施します。採水場所は、別添図「配水系統と採水地点」に示

す○印を基本（都合により変更することがある）とし、給水栓及び消火栓から採水します。調査する項目は色度、濁度、残留塩素、pH値、電気伝導率の5項目とします。調査及び試験は、那覇市上下水道局職員で行います。

⑤ 自動水質計器（連続自動測定機器）による監視

市内2か所に自動水質計器を設置し、残留塩素・色度・濁度を常時計測しています（1か所については残留塩素のみ）。設置場所は、別添図「配水系統と採水地点」に★印で示しています。計測されたデータは、水道局庁舎内にある上水道監視室に送信され、24時間監視しています。また、残留塩素については各配水池出口においても自動水質計器で常時監視しています。

5 臨時の水質検査

臨時の水質検査は、原則として下表のような場合により水質基準に適合しないおそれがあるときに行います。水質検査結果に異常が認められた場合は、確認のため直ちに再検査を行うとともに飲用の制限等必要な措置を講じます。採水場所は、水質異常の内容とその範囲を確認できる地点を選定します。臨時の水質検査を行う項目は、水質基準項目、水質管理目標設定項目及びその他必要な項目とし、自己検査及び委託検査で対応します。

臨時の水質検査は、水質異常が発生したときに直ちに実施し、給水栓での安全が確認されるまで行います。

臨時の水質検査を行う要件	検査項目及び検査頻度
<ul style="list-style-type: none"> ● 水源や水源付近の異常、浄水過程の異常の連絡があった場合 ● 水道施設が汚染されたおそれがある場合 ● その他特に必要があると認められたとき 	<ul style="list-style-type: none"> ● 水質基準に適合しないおそれのある項目及び関連する項目を適時選択する。また、測定頻度は必要に応じて対応する。 ● 一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(全有機炭素の量)、pH 値、臭気、味、色度、濁度

6 水質検査の方法（表5-1、表5-2）

水質基準項目、水質管理目標設定項目の水質検査は、国（厚生労働大臣）が定めた水道水の検査方法（告示法：基準項目に係る検査方法、残留塩素の検査方法）及び厚生労働省水道課長通知による検査方法（水質管理目標設定項目に係る標準的な検査方法）によって行います。また、上記以外の項目については「上水試験方法（日本水道協会）」等に準じて行います。

7 水質検査計画及び検査結果の公表

水質検査計画は、毎事業年度の開始前に策定し、那覇市上下水道局ホームページに掲載して公表します。水質検査の結果は、「那覇市上下水道局事業概要」、広報紙「なはの水」及び那覇市上下水道局ホームページに掲載します。

8 水質検査結果の評価及び検査計画の見直し

実施した水質検査の結果をその都度、水道水質基準等と照らし合わせて評価します。また、本計画は、水道法の改正等を考慮し、検査項目や検査頻度等を適切に見直します。さらに、過去の検査結果に基づき見直しを行い、次期の水質検査計画に反映します。

9 水質検査の委託、精度及び信頼性の確保

(1) 水質検査の委託

水質検査は自己検査及び委託検査で対応し、委託する項目は表2～4の色掛けした項目とします。検査の委託先は登録検査機関とし、検査試料の受け渡し及び水質検査実施の迅速性を考慮して選定を行い、直接書面で契約します。また、厚生労働省等が実施する外部精度管理調査に参加し、良好な結果を得ることを検査委託の条件とします。

委託先から検査結果の報告を受ける際は、報告書のほかに検査結果の根拠となる書類の提出を求め、実施状況の確認を行います。

(2) 精度及び信頼性の確保

那覇市上下水道局で自己検査が可能な項目については、厚生労働省等が行う外部精度管理調査に参加し、検査の信頼性と精度の維持向上を図ります。また、水質検査を委託する登録検査機関の精度管理状況等を確認し、検査技術能力の確認を行います。

水質検査は、原則として基準値及び目標値の10分の1以下まで測定することとし、定量下限付近における測定値の変動が表5-1及び表5-2の変動係数で示す値以下となるよう精度を確保することとします。

10 関係者との連携

水道水質に関する事故や水質異常が発生した場合は、沖縄県衛生薬務課に報告するとともに、沖縄県企業局及び関係機関と連携して迅速に対策を講じます。

この検査計画について、皆様のご意見をお聞かせ下さい。
今後の検査計画策定の参考とさせていただきます。

那覇市上下水道局 上下水道部配水課

〒900-0006 那覇市おもろまち1-1-1

TEL 098-941-7806 FAX 098-941-7826

ホームページ <http://www.water.naha.okinawa.jp>



水道水の採取(末吉公園)



採水場所F (天久ちゅらまち公園)



自動水質計器

表1 那覇市の過去の水質検査結果(水道水質基準項目、各年度の月検査最大値)

No.	検査項目 ※1	単位	水質基準※1	月検査の最大値 『<(数値)』は数値未満の意味※3				
				H28	H29	H30	R01	R02
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	1	0
基02	大腸菌	---	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム及びその化合物 ※2	mg/L	0.02 以下	<0.001	<0.005	<0.005	<0.005	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.49	0.92	1.21	0.99	0.88
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.05	0.06	0.07	0.076	0.075
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	<0.0001	<0.0002	<0.0001	<0.0001
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.002	<0.005	<0.0002	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.0004	<0.0001	<0.0004	<0.0001	<0.0001
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.0003	0.0001	<0.0002	<0.0001	0.0001
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.0002	<0.0001	<0.0002	<0.0001	<0.0001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.0002	<0.0001	<0.0002	<0.0001	<0.0001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.0002	<0.0001	<0.0002	<0.0001	<0.0001
基21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.07	0.09	0.07	0.08	0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.007	0.017	0.012	0.013	0.019
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.017	0.020	0.020	0.022	0.021
基26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.042	0.051	0.048	0.056	0.060
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.002	0.005	0.004	0.005	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.014	0.017	0.017	0.019	0.021
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.007	0.012	0.014	0.015	0.012
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	0.010	<0.008	<0.005	<0.005
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.005	0.007	0.005	0.006	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.055	0.061	0.068	0.045	0.057
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.01	<0.01	0.01	0.02	0.01
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.002	0.003	0.006	0.006	0.007
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	25.6	29.3	37.2	33.8	28.2
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.0005	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	32.2	35.7	56.5	39.0	39.9
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	80	106	137	135	125
基40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	214	197	255	240	228
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (TOC の量)	mg/L	3 以下	0.9	1.1	1.0	1.0	1.2
基47	pH値	---	5.8 以上 8.6 以下	7.8	7.8	8.2	7.8	7.8
基48	味	---	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	---	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	遊離残留塩素 ※4	mg/L	0.1 以上	0.3~0.8	0.3~0.8	0.3~0.8	0.3~0.8	0.3~0.9

※1) 色掛は平成 23 年度以降の水質基準改正等の変更があった項目(青色は新規項目、赤色は基準の変更等)。

※2) 「六価クロム及びその化合物」の基準は令和 2 年 4 月から「0.02mg/L 以下」に強化。

※3) 「<(数値)」は「<(定量下限値)」の意味で、定量下限は検査項目によって異なります。また、年度によっては受託登録水質検査機関及び検査方法等の違いにより定量下限の設定が異なる場合があります。

※4) 遊離残留塩素は水道法第 22 条に基づく基準で、各年度の最小値から最大値を表記します。

表2-1 1日1回以上行う法定検査項目および自主検査項目

No.	検査項目 ※1	単位	基本検査頻度	実施検査頻度	設定理由	試験方法
毎01	色（色度）	（度）	日1回	日1回	法定検査項目（省略不可）	透過光測定法
毎02	濁り（濁度）	（度）				積分球式光電光度法
毎03	消毒の残留効果（残留塩素）	（mg/L）				DPD法、吸光光度法
毎04	pH値	—	—	日1回	性状確認のため	ガラス電極法
毎05	臭気	—	—			官能法
毎06	水温【採水時】	℃	—			水温計による測定
毎07	電気伝導率	mS/m	—			電極法
毎08	味	—	—	平日1回		官能法
毎09	硬度	mg/L	—	週2回以上	問い合わせが多い	滴定法

表2-2 水質基準項目（月検査）の検査頻度と頻度の設定理由

No.	検査項目 ※1	省略の可否	基本検査頻度	実施検査頻度 ※2	設定理由						
基01	一般細菌	×	月1回	月1回	省略・減数不可項目						
基02	大腸菌	×									
基03	カドミウム及びその化合物	○	3月1回	年1回	過去の検査結果が基準値の10分の1以下であるが確認のため						
基04	水銀及びその化合物	○									
基05	セレン及びその化合物	○		3月1回	3月1回	過去の結果が1/10以下、確認のため					
基06	鉛及びその化合物	○									
基07	ヒ素及びその化合物	○		3月1回	3月1回	R02年度より水質基準強化のため					
基08	六価クロム化合物	○									
基09	亜硝酸態窒素	×		3月1回	3月1回	省略不可項目					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	×		3月1回	3月1回	省略不可項目					
基12	フッ素及びその化合物	○									
基13	ホウ素及びその化合物	○		3月1回	3月1回	過去の検査結果が基準値の10分の1以下であるが確認のため					
基14	四塩化炭素	○									
基15	1,4-ジオキサン	○		3月1回	年1回	過去の検査結果が基準値の10分の1以下であり、検査回数を3年に1回とすることができるが、確認のため1年に1回とする。					
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○									
基17	ジクロロエチレン	○									
基18	テトラクロロエチレン	○									
基19	トリクロロエチレン	○									
基20	ベンゼン	○									
基21	塩素酸	×	3月1回				3月1回	省略・減数不可項目			
基22	クロロ酢酸	×									
基23	クロロホルム	×									
基24	ジクロロ酢酸	×									
基25	ジブロモクロロメタン	×									
基26	臭素酸	×							3月1回	3月1回	省略・減数不可項目（浄水処理にオゾン処理、消毒に次亜塩素酸使用の為）
基27	総トリハロメタン	×									
基28	トリクロロ酢酸	×									
基29	ブロモジクロロメタン	×									
基30	ブロモホルム	×									
基31	ホルムアルデヒド	×									
基32	亜鉛及びその化合物	○		3月1回	3月1回	省略・減数不可項目					
基33	アルミニウム及びその化合物	○									
基34	鉄及びその化合物	○									
基35	銅及びその化合物	○									
基36	ナトリウム及びその化合物	○									
基37	マンガン及びその化合物	○									
基38	塩化物イオン	×	月1回				月1回	省略・減数不可項目			
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	○	3月1回				3月1回	検出されるため			
基40	蒸発残留物	○									
基41	陰イオン界面活性剤	○	発生時				年1回	1/10以下であるが確認のため			
基42	ジェオスミン	○	発生時				3月1回	検出される場合があるため			

基 43	2-メチルイソボルネオール	○			1/10 以下であるが確認のため
基 44	非イオン界面活性剤	○	3 月 1 回	3 月 1 回	基本検査頻度のとおり
基 45	フェノール類	○		年 1 回	
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	×	月 1 回	月 1 回	省略・減数不可項目
基 47	pH値	×			
基 48	味	×			
基 49	臭気	×			
基 50	色度	×			
基 51	濁度	×			

※1 色掛けした項目の検査は登録検査機関へ委託して実施します。

※2 検査頻度が減数可能な項目は、過去 3 年間の検査結果の最大値が基準値の 10 分の 1 以下の場合 3 年に 1 回まで、5 分の 1 以下の場合 1 年に 1 回まで検査回数を緩和することができます。また過去の検査結果が全て 2 分の 1 以下の場合、原水の状況や資機材の使用状況等を勘案して検査を省略することができます。

表3 水質管理目標設定項目の検査頻度

No.	検査項目※1	目標値	実施検査頻度	備考
目 01	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L 以下	年 1 回	無機物/金属類
目 02	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L 以下(暫定)		
目 03	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L 以下		
目 05	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	年 1 回	有機物
目 08	トルエン	0.4 mg/L 以下		
目 09	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下		
目 10	亜塩素酸	0.6 mg/L 以下	---	消毒剤として使用していない
目 12	二酸化塩素	0.6 mg/L 以下	---	
目 13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	年 1 回	消毒副生成物
目 14	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	3 月 1 回	
目 15	農薬類	1 以下(総農薬方式)	---	農薬 118 種
目 16	残留塩素	1 mg/L 以下	日 1 回	臭気、衛生上の措置(消毒)
目 17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) ※2	10 ~ 100 mg/L	3 月 1 回	味
目 18	マンガン及びその化合物 ※2	0.01 mg/L 以下		着色
目 19	遊離炭酸	20 mg/L 以下		味
目 20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下	年 1 回	臭気
目 21	メチルセブチルエーテル	0.02 mg/L 以下		有機物
目 22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L 以下	月 1 回	味
目 23	臭気強度(TON)	3 以下	3 月 1 回	臭気
目 24	蒸発残留物 ※2	30~200 mg/L		味
目 25	濁度 ※2	1 度以下	月 1 回	基礎的性状
目 26	pH 値 ※2	7.5 程度		腐食性
目 27	ランゲリア指数	-1 程度以上とし、極力 0 に近づける	3 月 1 回	細菌類
目 28	従属栄養細菌	2000 個/mL 以下(暫定)		
目 29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	年 1 回	有機物
目 30	アルミニウム及びその化合物 ※2	0.1 mg/L 以下	3 月 1 回	無機物
目 31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA) ※3	PFOS 及び PFOA の量の和として、0.00005 mg/L 以下(暫定)	3 月 1 回	北谷・西原浄水場系統を年間合計で8検体検査実施

※1 色掛けした項目の検査は登録検査機関へ委託して実施します。目 04、目 06、目 07、目 11 は水質管理目標設定項目から削除されたため欠番としています。農薬類の検査は臨時の水質検査が必要な場合に実施します。

※2 水質基準項目と重複した項目で、水質基準のほかに目標値が設定されています。

※3 要検討項目のペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)についても同様に、北谷・西原浄水場系統を年間合計で8検体検査を実施。

表4 その他の項目検査

No.	検査項目※1	実施検査頻度
他 01	気温【採水時】	月 1 回
他 02	水温【採水時】	
他 03	アルカリ度	3 月 1 回
他 04	カルシウム	
他 05	マグネシウム	



上下水道局水質試験室の様子

※1 色掛けした項目は登録検査機関へ委託します。

表5-1 水道水質基準項目に係る検査方法と測定精度

○水質基準:水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号、最終改正 令和2年3月25日省令第38号)

○検査方法:水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号、最終改正 令和2年3月25日告示第95号)

項目	水質基準	検査方法	変動係数	
基01	一般細菌	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること	標準寒天培地法	-
基02	大腸菌	検出されないこと	特定酵素基質培地法	-
基03	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003 mg/L以下	フレイムレス-原子吸光度法、ICP法、ICP-MS法	10%
基04	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005 mg/L以下	還元気化-原子吸光度法	10%
基05	セレン及びその化合物	セレンの量に関して0.01 mg/L以下	フレイムレス-原子吸光度法、ICP-MS法、水素化物発生-原子吸光度法、水素化物発生-ICP法	10%
基06	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01 mg/L以下	フレイムレス-原子吸光度法、ICP法、ICP-MS法	10%
基07	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01 mg/L以下	フレイムレス-原子吸光度法、ICP-MS法、水素化物発生-原子吸光度法、水素化物発生-ICP法	10%
基08	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、0.02 mg/L以下	フレイムレス-原子吸光度法、ICP法、ICP-MS法	10%
基09	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	10%
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01 mg/L以下	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光度法	10%
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	10%
基12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8 mg/L以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)	10%
基13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0 mg/L以下	ICP法、ICP-MS法	10%
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	PT-GC-MS法、HS-GC-MS法	20%
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	PT-GC-MS法、HS-GC-MS法、固相抽出-GC-MS法	20%
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	PT-GC-MS法、HS-GC-MS法	20%
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	PT-GC-MS法、HS-GC-MS法	20%
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	PT-GC-MS法、HS-GC-MS法	20%
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	PT-GC-MS法、HS-GC-MS法	20%
基20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	PT-GC-MS法、HS-GC-MS法	20%
基21	塩素酸	0.6 mg/L以下	イオンクロマトグラフ法	10%
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	溶媒抽出-GC-MS法、HPLC-MS法	20%
基23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	PT-GC-MS法、HS-GC-MS法	20%
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	溶媒抽出-GC-MS法、HPLC-MS法	20%
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	PT-GC-MS法、HS-GC-MS法	20%
基26	臭素酸	0.01 mg/L以下	イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光度法、LC-MS法	10%
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	計算法(基23、基25、基29、基30の合計値)	-
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	溶媒抽出-GC-MS法、HPLC-MS法	20%
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	PT-GC-MS法、HS-GC-MS法	20%
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	PT-GC-MS法、HS-GC-MS法	20%
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	溶媒抽出-誘導体化-GC-MS法、誘導体化-HPLC法、誘導体化-LC-MS法	20%
基32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0 mg/L以下	フレイムレス-原子吸光度法、フレイム-原子吸光度法、ICP法、ICP-MS法	10%

基 33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2 mg/L 以下	フレイムレス-原子吸光光度法、ICP 法、ICP-MS 法	10%
基 34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3 mg/L 以下	フレイムレス-原子吸光光度法、フレイム-原子吸光光度法、ICP 法、ICP-MS 法	10%
基 35	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0 mg/L 以下	フレイムレス-原子吸光光度法、フレイム-原子吸光光度法、ICP 法、ICP-MS 法	10%
基 36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200 mg/L 以下	フレイムレス-原子吸光光度法、フレイム-原子吸光光度法、ICP 法、ICP-MS 法、イオンクロマトグラフ法(陽イオン)	10%
基 37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05 mg/L 以下	フレイムレス-原子吸光光度法、フレイム-原子吸光光度法、ICP 法、ICP-MS 法	10%
基 38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ法(陰イオン)、滴定法	10%
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	フレイム-原子吸光光度法、ICP 法、ICP-MS 法、イオンクロマトグラフ法(陽イオン)、滴定法	10%
基 40	蒸発残留物	500 mg/L 以下	重量法	-
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	固相抽出-高速液体クロマトグラフ法	20%
基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	PT-GC-MS 法、HS-GC-MS 法、固相抽出-GC-MS 法、固相マイクロ抽出-GC-MS 法	20%
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	PT-GC-MS 法、HS-GC-MS 法、固相抽出-GC-MS 法、固相マイクロ抽出-GC-MS 法	20%
基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	固相抽出-吸光光度法、固相抽出-HPLC 法	20%
基 45	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005 mg/L 以下	固相抽出-誘導体化-GC-MS 法、固相抽出-LC-MS 法	20%
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	全有機炭素計測定法	20%
基 47	pH 値	5.8 以上 8.6 以下	ガラス電極法、連続自動測定機器によるガラス電極法	-
基 48	味	異常でないこと。	官能法	-
基 49	臭気	異常でないこと。	官能法	-
基 50	色度	5 度以下	比色法、透過光測定法、連続自動測定機器による透過光測定法、	20%
基 51	濁度	2 度以下	比濁法、透過光測定法、連続自動測定機器による透過光測定法、積分球式光電光度法、連続自動測定機器による積分球式光電光度法、連続自動測定機器による散乱光測定法、連続自動測定機器による透過散乱法	10%

<基準項目の項目名について>

基 42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール (別名 ジェオスミン)

基 43 1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール (別名 2-メチルイソボルネオール)

表5-2 水質管理目標設定項目に係る標準的な検査方法と測定精度

○水質管理設定項目及び目標値、検査方法:水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正について(平成15年10月10日付健水発第1010004号 別添1,4 水質管理目標設定項目)

項目	目標値	検査方法	変動係数
目 01 アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して、0.02 mg/L 以下	水素化物発生-原子吸光光度法、水素化物発生-ICP 法、ICP-MS 法	10%
目 02 ウラン及びその化合物	ウランの量に関して、0.002 mg/L 以下(暫定)	ICP-MS 法、固相抽出-ICP 法	10%
目 03 ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して、0.02 mg/L 以下	フレイムレス-原子吸光光度法、ICP 法、ICP-MS 法	10%
目 05 1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	PT-GC-MS 法、HS-GC-MS 法	20%
目 08 トルエン	0.4 mg/L 以下	PT-GC-MS 法、HS-GC-MS 法	20%
目 09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下	溶媒抽出-GC-MS 法	20%
目 10 亜塩素酸	0.6 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ法、イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	10%
目 12 二酸化塩素	0.6 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ法、イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	10%

目 13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	溶媒抽出-GC-MS 法	20%
目 14	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	溶媒抽出-GC-MS 法	20%
目 15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1 以下※	農薬ごとに定められた方法による※	-
目 16	残留塩素	1 mg/L 以下	ジエチル-p-フェニレンジアミン(DPD)法、電流法、吸光度法、連続自動測定機器による吸光度法、ポーログラフ法	10%
目 17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下	フレイム-原子吸光度法、ICP 法、イオンクロマトグラフ法、滴定法	10%
目 18	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.01 mg/L 以下	フレイムレス-原子吸光度法、ICP 法、ICP-MS 法	10%
目 19	遊離炭酸	20 mg/L 以下	滴定法	10%
目 20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下	PT-GC-MS 法、HS-GC-MS 法	20%
目 21	メチルセブチルエーテル	0.02 mg/L 以下	PT-GC-MS 法、HS-GC-MS 法	20%
目 22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L 以下	滴定法	10%
目 23	臭気強度 (TON)	3 以下	官能法	-
目 24	蒸発残留物	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下	重量法	-
目 25	濁度	1 度以下	比濁法、透過光測定法、連続自動測定機器による透過光測定法、積分球式光電光度法、連続自動測定機器による積分球式光電光度法、散乱光測定法、透過散乱法	10%
目 26	pH 値	7.5 程度	ガラス電極法、連続自動測定機器によるガラス電極法	-
目 27	ランゲリア指数	-1 程度以上とし、極力 0 に近づける	計算法	-
目 28	従属栄養細菌	1mL の検水で形成される集落数が 2,000 以下(暫定)	R2A 寒天培地法	-
目 29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	PT-GC-MS 法、HS-GC-MS 法	20%
目 30	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.1 mg/L 以下	フレイムレス-原子吸光度法、ICP 法、ICP-MS 法	10%
目 31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)※	PFOS 及び PFOA の量の和として、0.00005mg/L 以下(暫定)※	固相抽出-LC-MS 法	10%

1. 水質管理目標設定項目について

目 04、目 06、目 07、目 11 の項目は、改正により水質管理目標設定項目から削除されたため欠番としています。

2. 目 15 農薬類について

農薬類は、その対象リストに 118 種類の農薬がリストアップされていて、それぞれに測定方法及び目標値が設定されています。この検査計画では、各々の農薬の測定方法及び目標値の掲載は省略しています。

3. 検査方法略号の説明(表 5-1、表 5-2 共通)


ICP：誘導結合プラズマ発光分光分析、ICP-MS：誘導結合プラズマ-質量分析、GC-MS：ガスクロマトグラフ-質量分析、PT-GC-MS：パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析、HS-GC-MS：ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析、LC-MS：液体クロマトグラフ-質量分析、HPLC：高速液体クロマトグラフ、HPLC-MS：高速液体クロマトグラフ-質量分析。

4. 令和 2 年 4 月から目 31 の「ペルフルオロオクタンスルホン酸およびペルフルオロオクタンスルホン酸」(目標値 0.00005mg/L 暫定)が追加されています。

水質検査の実施にあたっては、水質基準値及び目標値の 10 分の 1 (基 44 非イオン界面活性剤については 4 分の 1) 以下まで測定するものとし、基準値及び目標値の 10 分の 1 (基 44 非イオン界面活性剤については 4 分の 1) 付近の測定値の変動が上記の表の変動係数で示す値 (CV 値%) 以下となるように精度を確保します。ただし、表 5-1 の基準項目について、基 01 一般細菌、基 02 大腸菌、基 40 蒸発残留物、基 47 pH 値、基 48 味、基 49 臭気、基 50 色度のうち比色法、基 51 濁度のうち比濁法を、表 5-2 の管理目標設定項目について、目 23 臭気強度 (TON)、目 24 蒸発残留物、目 25 濁度のうち比濁法、目 26 pH 値、目 27 ランゲリア指数、目 28 従属栄養細菌を、この定量下限付近の CV 値 (%) の確保から除きます。

これらの精度の確保については、那覇市上下水道局が水質検査を委託する登録検査機関にも適用することとします。

(別添図)

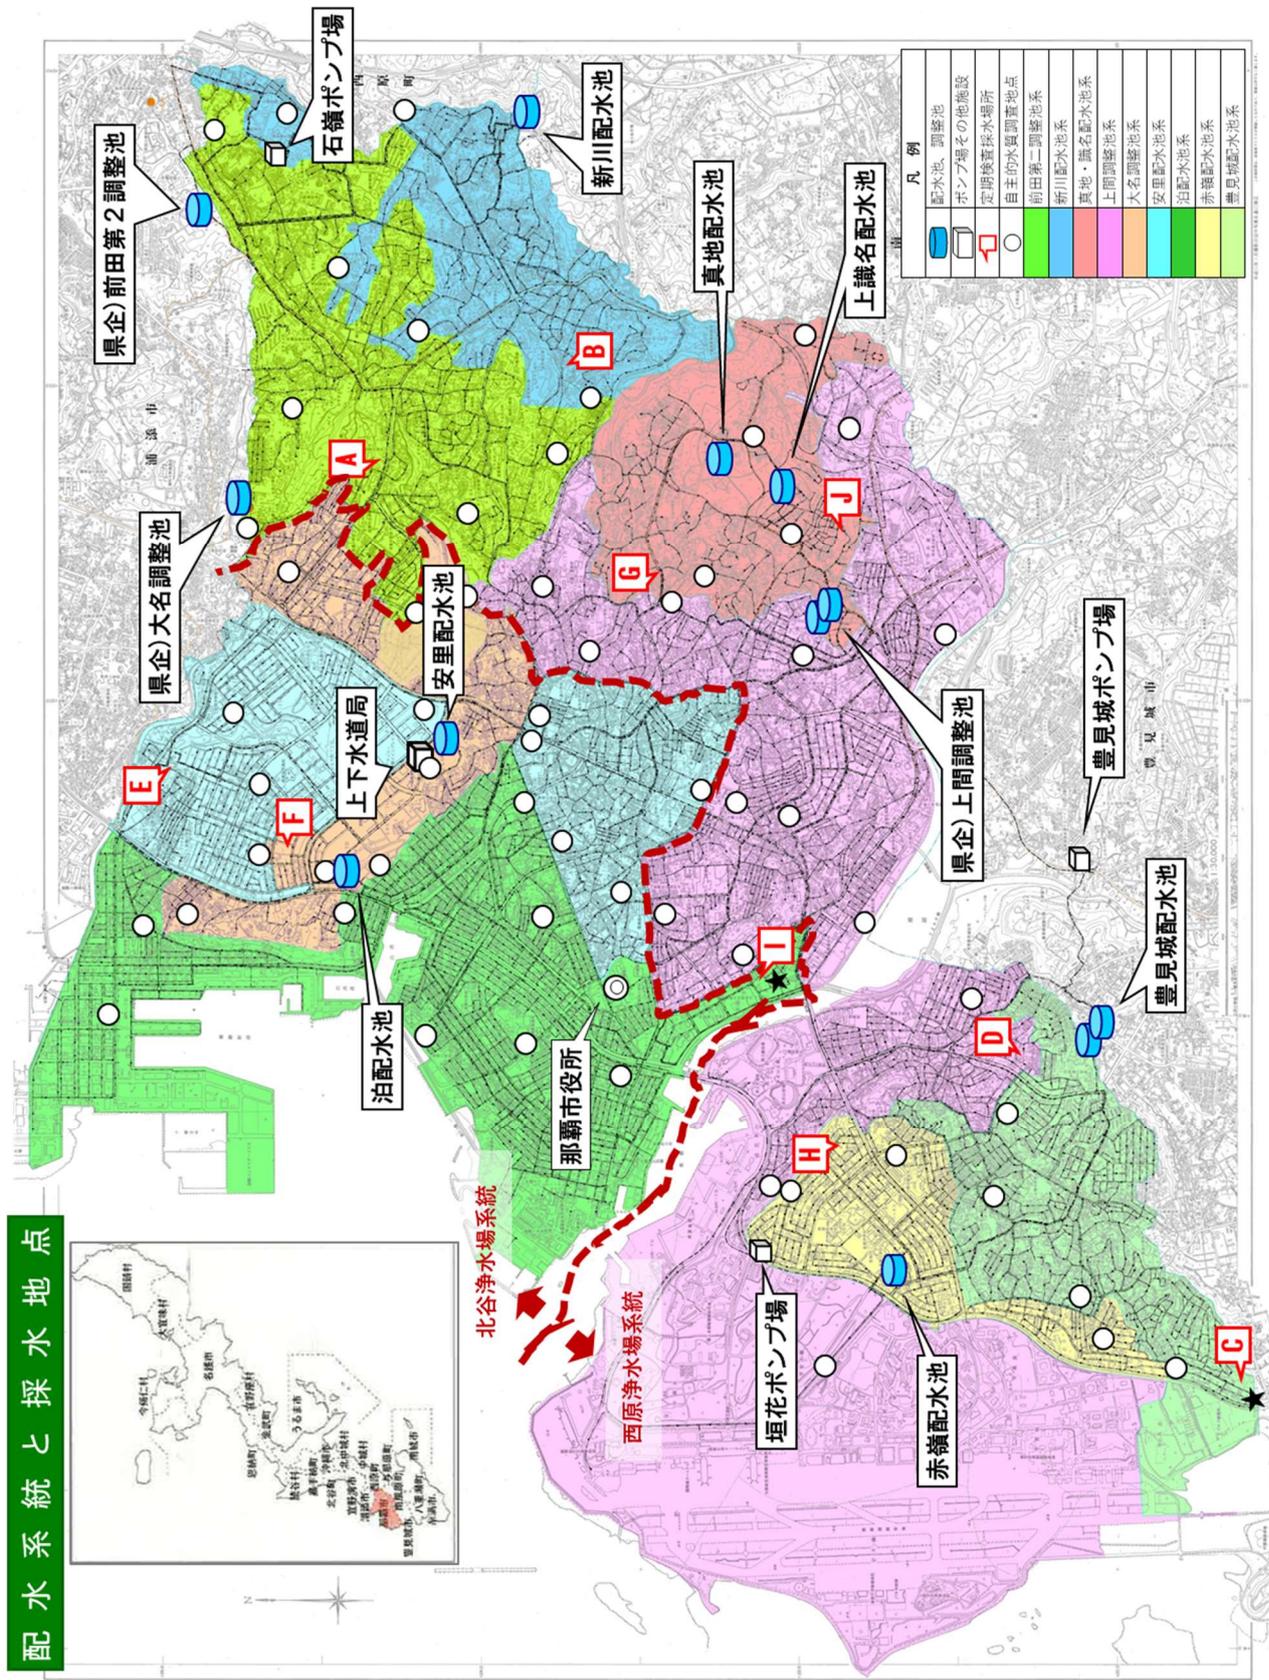

(裏表紙)

表紙の作品について

那覇市上下水道局では、毎年6月1日～7日の水道週間にあわせて、水道の大切さに対する理解と水道に対する親しみをもってもらうため、市内の小学生を対象にした水道ポスターコンクールを開催しております。

また、上下水道局ホームページでは、ポスターコンクール入賞作品と入賞者のコメントをご紹介します。

与儀小学校 榎田亜美さんのコメント（一部をご紹介します）

Q. 作品にどんな思いを込めて描きましたか？

A. 「きれいな水は、みんなの宝」雨がふって緑がよるこび、山から集まった水が、川から海にながれていく。魚や花やわたしたち人間は、きれいな水がないと元気にいきていくことはできない。だからみんながえがおでくらすために、水はみんなの宝という思いをこめてかきました。